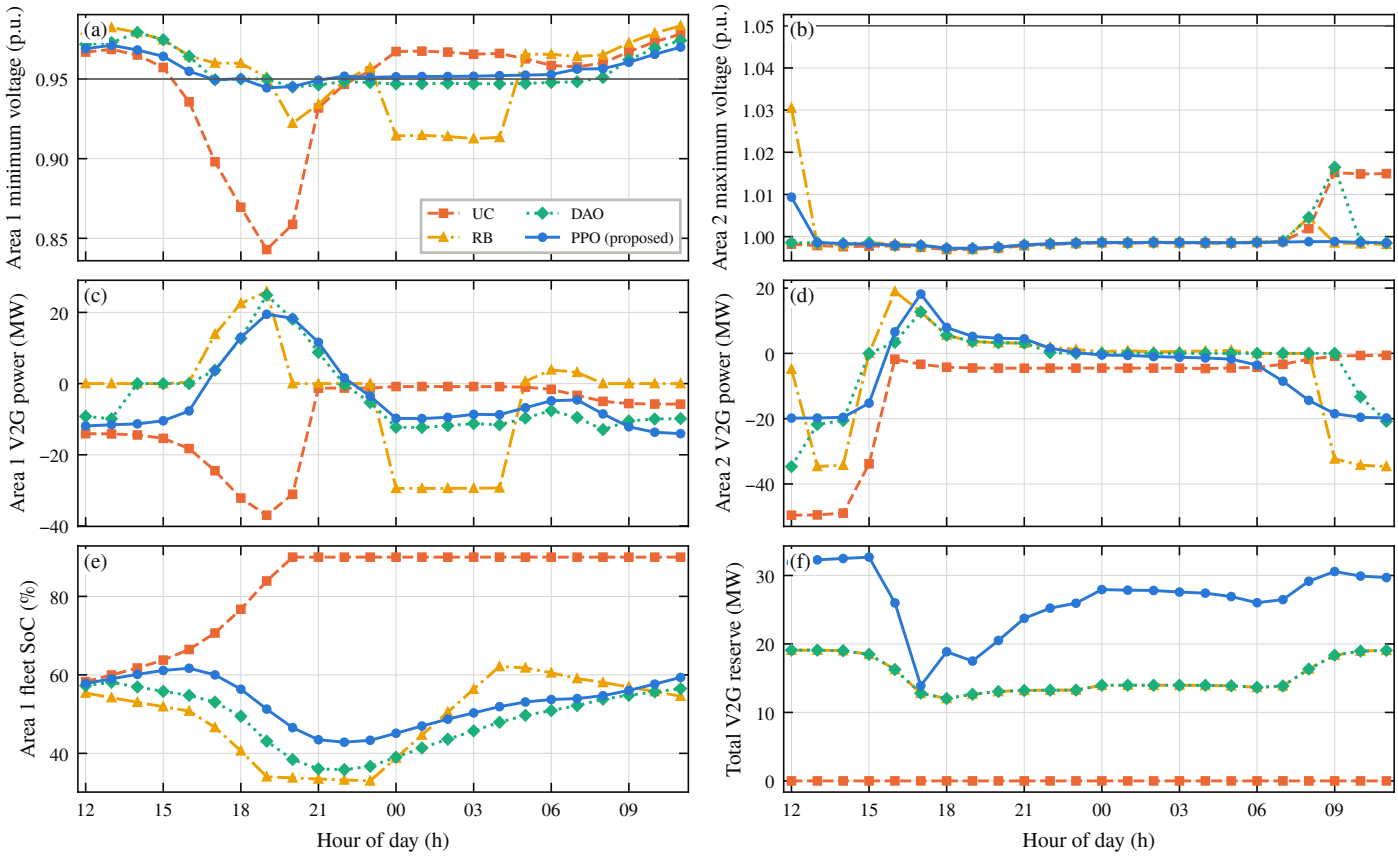
(a)
Area 1 minimum voltage (p.u.)
0.95
0.90
0.85
UC
RB
DAO
PPO (proposed)
(b)
Area 2 maximum voltage (p.u.)
1.05
1.04
1.03
1.02
1.01
1.00
(c)
Area 1 V2G power (MW)
20
0
−20
−40
(d)
Area 2 V2G power (MW)
20
0
−20
−40
(e)
Area 1 fleet SoC (%)
80
60
40
(f)
Total V2G reserve (MW)
30
20
10
0
12
15
18
21
00
03
06
09
Hour of day (h)
Hour of day (h)