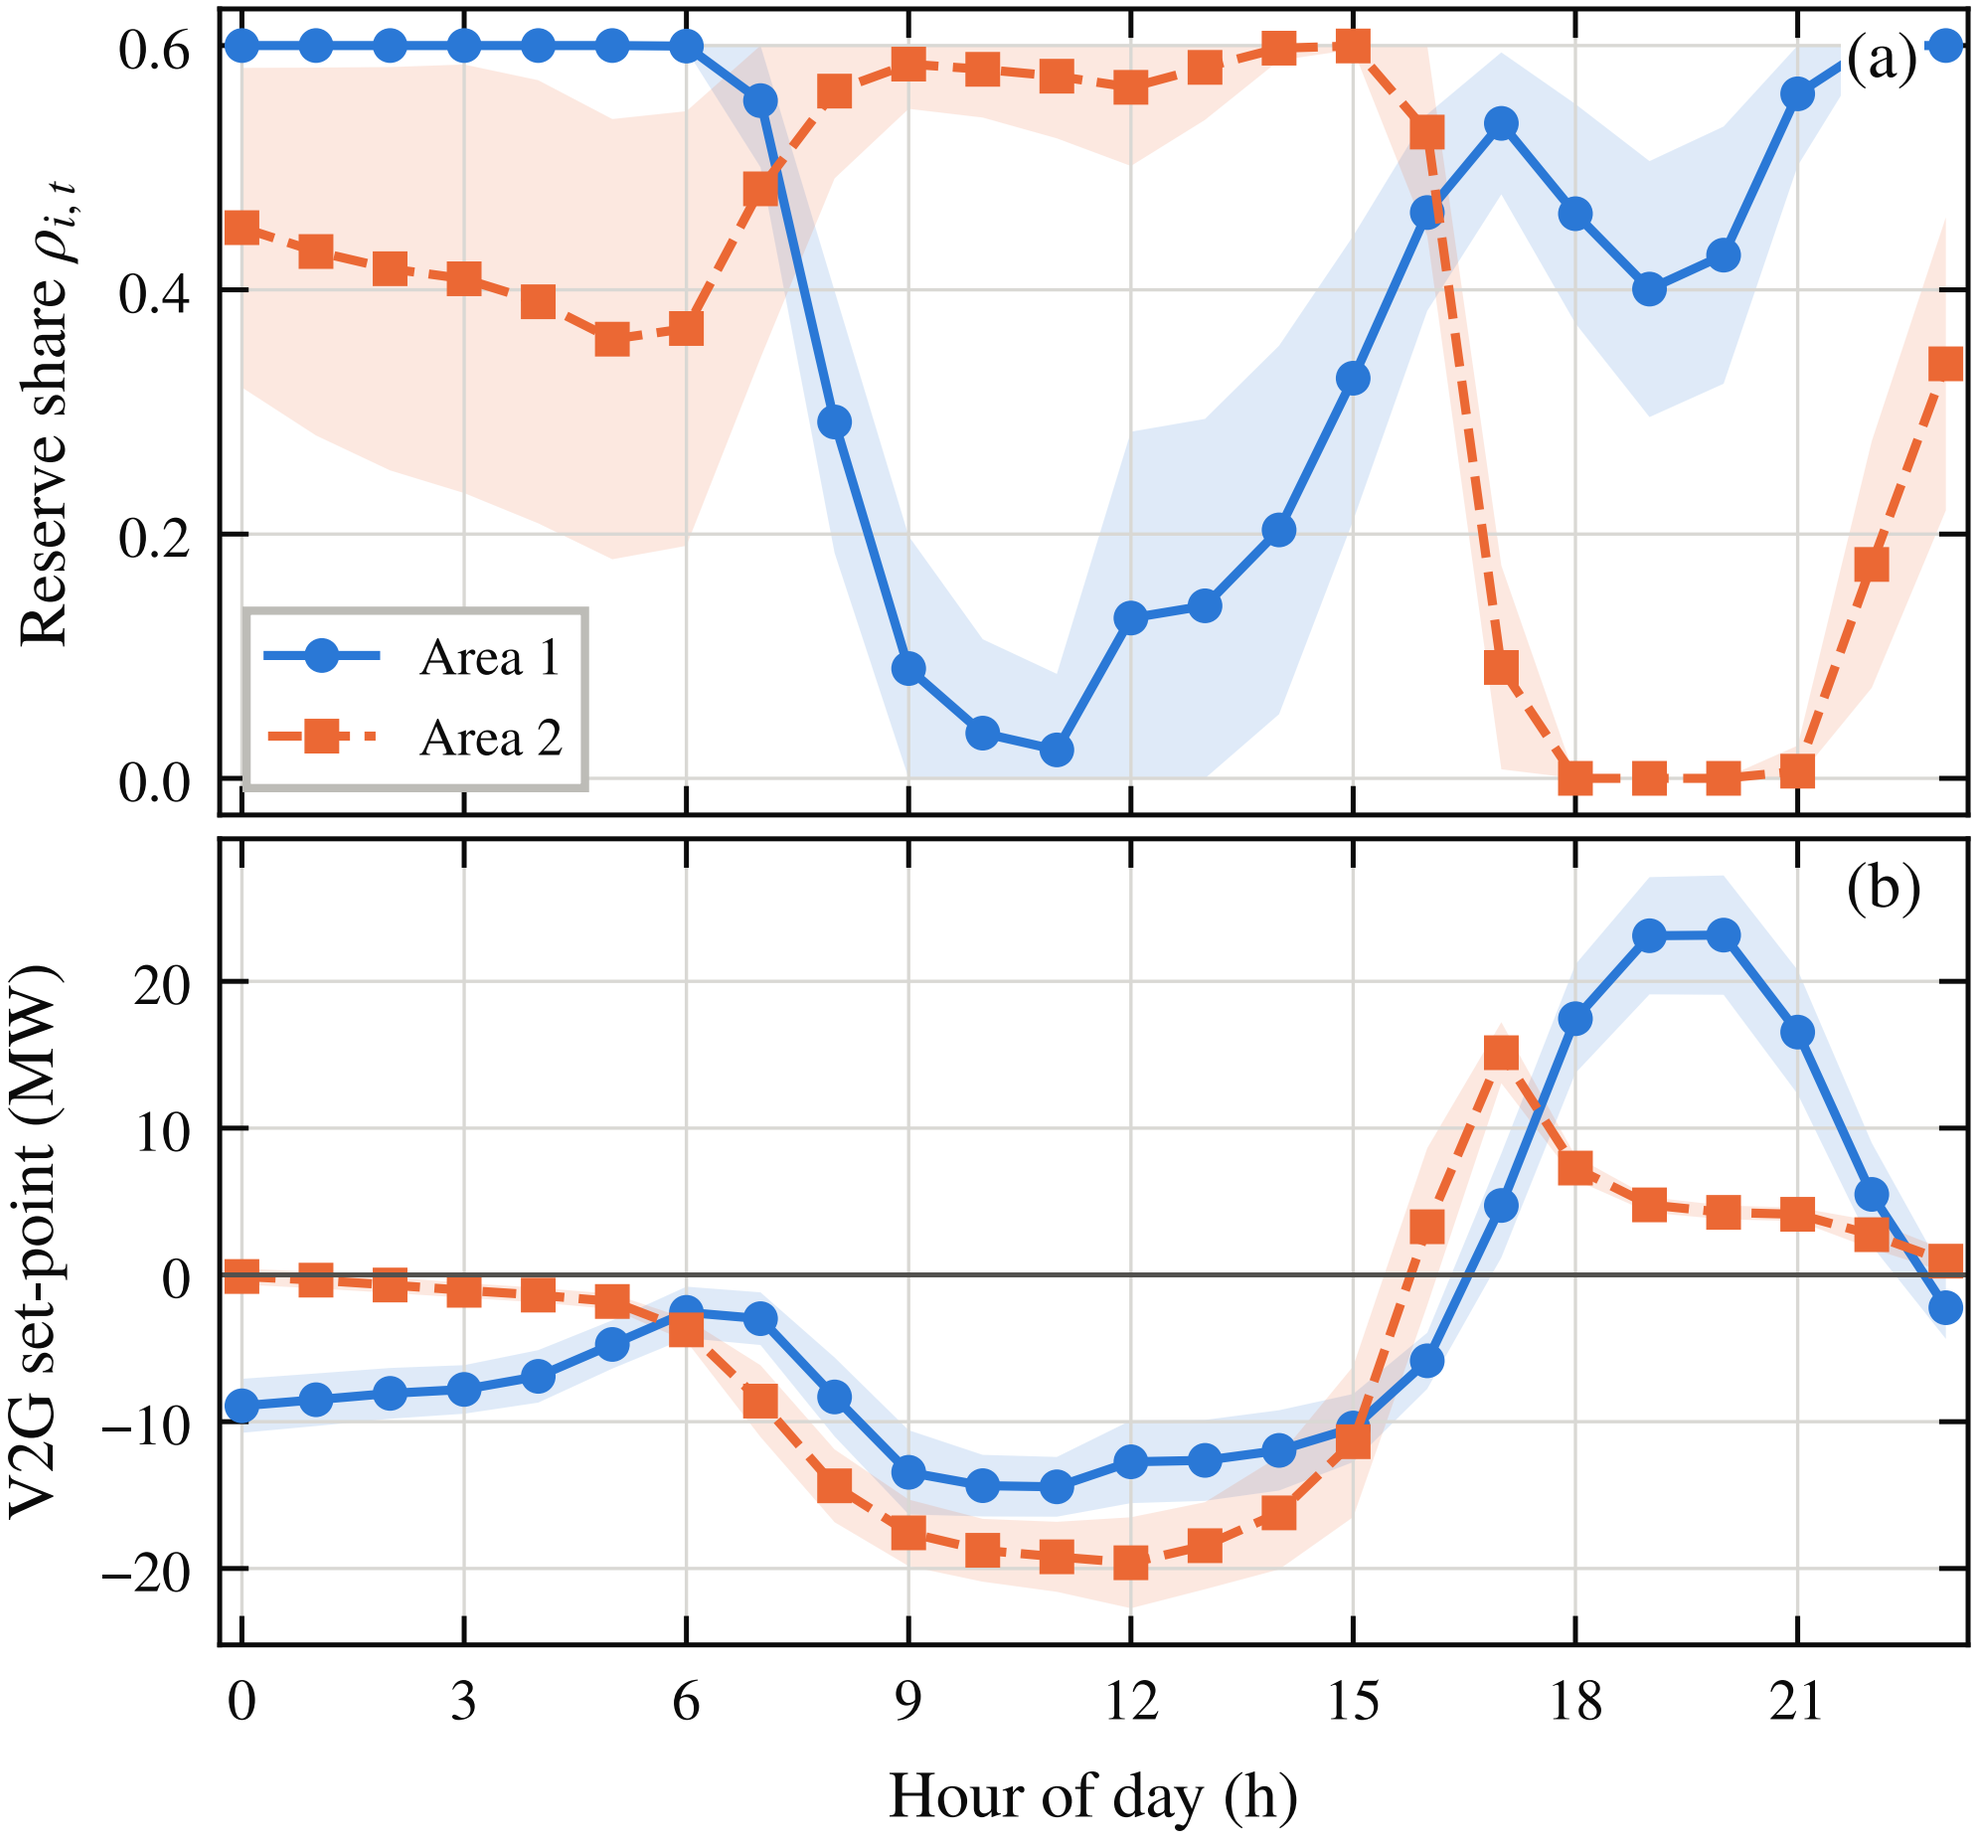
(a)
Reserve share $\rho_{i,t}$
0.6
0.4
0.2
0.0
Area 1
Area 2
(b)
V2G set-point (MW)
20
10
0
−10
−20
0
3
6
9
12
15
18
21
Hour of day (h)