



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINE88 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mme AHMED SAMIRA  
35 AV DE LA CROIX ROUGE  
LE CLOS BAT 36  
13013 MARSEILLE

Dr SICSIC Jean-Luc  
22 RUE MONTGRAND

13006 MARSEILLE

Dossier créé le : 12/03/2013  
Dossier édité le : 13/03/2013  
Prélevé au labo. à 07h32 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130312.006  
Né(e) le : 31/12/1986

## HEMATOLOGIE

Analyseur Abbott® Cell-dyn Ruby sur SITE

### HEMOGRAMME

#### NUMERATION GLOBULAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
LEUCOCYTES.....	7 700	/mm <sup>3</sup>	<b>4000 à 10000</b>	18/10/12 7 400 24/02/12 7 000
HEMATIES.....	4,572	millions/mm <sup>3</sup>	<b>3,800 à 5,300</b>	18/10/12 4,938 24/02/12 4,991
HEMOGLOBINE.....	12,3	g/100 mL	<b>12,0 à 16,0</b>	18/10/12 13,3 24/02/12 13,4
HEMATOCRITE.....	<b>37,8</b>	%	<b>38,0 à 47,0</b>	18/10/12 41,4 24/02/12 41,5
VGM.....	<b>83</b>	micron <sup>3</sup>	<b>85 à 95</b>	18/10/12 84 24/02/12 83
TCMH.....	27	pg/hématie	<b>26 à 32</b>	18/10/12 27 24/02/12 27
CCMH.....	32	%	<b>32 à 36</b>	18/10/12 32 24/02/12 32

#### FORMULE LEUCOCYTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
POLY. NEUTROPHILES.....	53,3	%	<b>45,0 à 70,0</b>	18/10/12 52 24/02/12 46
Valeur absolue.....	4 104	/mm <sup>3</sup>	<b>1800 à 7000</b>	18/10/12 3 848 24/02/12 3 220
LYMPHOCYTES.....	34,7	%	<b>20,0 à 40,0</b>	18/10/12 37 24/02/12 40
Valeur absolue.....	2 672	/mm <sup>3</sup>	<b>1500 à 4000</b>	18/10/12 2 738 24/02/12 2 800
MONOCYTES.....	9,6	%	<b>2,0 à 10,0</b>	18/10/12 8 24/02/12 9
Valeur absolue.....	<b>739</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>100 à 700</b>	18/10/12 592 24/02/12 630
POLY. EOSINOPHILES.....	1,4	%	<b>Inf. à 5,0</b>	18/10/12 2 24/02/12 4
Valeur absolue.....	108	/mm <sup>3</sup>	<b>50 à 300</b>	18/10/12 148 24/02/12 280
POLY. BASOPHILES.....	0,9	%	<b>Inf. à 2,0</b>	18/10/12 1 24/02/12 1
Valeur absolue.....	<b>69</b>	/mm <sup>3</sup>	<b>Inf. à 50</b>	18/10/12 74 24/02/12 70

#### NUMERATION PLAQUETTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
PLAQUETTES.....	187	milliers/mm <sup>3</sup>	<b>150 à 400</b>	18/10/12 217 24/02/12 213

Analyseur d'hématologie Abbott® Ruby® en cytométrie optique LASER :  
NFS + PLAQUETTES + RETICULOCYTES • SYSTEME EXPERT Version2 (2009) •

Statut LEUCOCYTES.....	Normal
Statut HEMATIES.....	Normal
Statut HEMOGLOBINE.....	Normal
Statut VGM.....	Microcytose->Fe/FERRITIN/EIhb?
Statut CCMH.....	Normal
Statut POLY. NEUTROS.....	Normal
Statut LYMPHOS.....	Normal
Statut MONOS.....	Normal
Statut POLY. EOSINOS.....	Normal
Statut PLAQUETTES.....	Normal

-> RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]

Dossier N° 130312.006  
Dossier édité le : 13/03/2013

Mme AHMED SAMIRA  
Né(e) le : 31/12/1986

## BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### BALANCE MARTIALE [Sérum]

FERRITINE.....	27,1	ng/mL	Références 30,0 à 150,0	Antériorités 17/06/11 26,0
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				


### INFLAMMATION [Sérum]

URICEMIE.....	37,9	mg/L	Références 26,0 à 60,0	Antériorités 17/06/11 32,8
	225,5	µmol/L	154,7 à 357,0	17/06/11 195,2
Uricase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
FIBRINOGENE.....	5,43	g/L	Références 2,00 à 4,00	Antériorités 17/06/11 4,26
Automate d'hémostase et de coagulation I.L Elite Pro				

## EPREUVES D'EXPLORATION FONCTIONNELLE sur SITE

### HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE / O'Sullivan [Sérum]

GLYCEMIE A JEUN.....	0,82	g/L	Références 0,70 à 1,05	Antériorités 18/10/12 0,85 17/06/11 0,79
	4,56	mmol/L	3,89 à 5,84	18/10/12 4,73 17/06/11 4,39
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
Alpha-D GLUCOSE ingéré à T0.....	75	grammes		

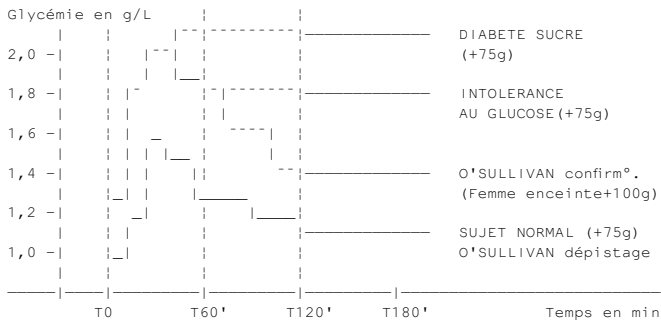

GLYCEMIE à T0 + 60 min.....	1,73	g/L	17/06/11 1,71
	9,62	mmol/L	17/06/11 9,51
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100			
GLYCEMIE à T0 + 120 min.....	1,19	g/L	17/06/11 non effectué
	6,62	mmol/L	17/06/11 0,00
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100			
GLYCEMIE à T0 + 180 min.....	non effectué	g/L	
	non effectué	mmol/L	
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100			

### SUR ECHANTILLON [Urine]

GLYCOSURIE.....	0,11	g/L	Références Inf. à 0,15	Antériorités 05/03/13 2,46 05/02/13 0,07
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				

Dossier N° 130312.006  
Dossier édité le : 13/03/2013

Mme AHMED SAMIRA  
Né(e) le : 31/12/1986

## CHIMIE URINAIRE      Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE  
DATE ET HEURE :..... 12.03.2013 07H40 ...

### SUR ECHANTILLON [Urine]

<b>PROTEINURIE.....</b> Chloride de benzéthonium (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100  [Durant la GROSSESSE: Protéinurie<0,30g/24h =seuil du risque de Pré-Eclampsie]	<b>0,09</b>  g/L	<b>Références</b>  <b>Inf. à 0,15</b>	<b>Antériorités</b>  05/03/13 0,13    05/02/13 <0,07
---	------------------------	---	--

## CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE      Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE  
DATE ET HEURE :..... 12.03.2013 07H40 ...

### EXAMEN CYTOLOGIQUE

<b>HEMATIES.....</b> Numération.....  <b>LEUCOCYTES.....</b> Numération.....  <b>CELLULES.....</b> <b>CYLINDRES.....</b> <b>CRISTAUX.....</b>	Absence  0 /mm³ 0 /mL  Rares Isolés intacts  5 /mm³ 5 000 /mL  Quelques Epithéliales  Absence  Absence	<b>Antériorités</b>  18/06/12 ABS    02/04/12 ABS 18/06/12 0    02/04/12 0 18/06/12 0    02/04/12 0  18/06/12 ABS    02/04/12 ABS 18/06/12 0    02/04/12 0 18/06/12 0    02/04/12 0  18/06/12 RRE    02/04/12 RRE 18/06/12 ABS    02/04/12 ABS 18/06/12 ABS    02/04/12 ABS
---	--	---

### EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

<b>CULTURES - IDENTIFICATION.....</b> <b>NUMERATION DES GERMES (KASS).....</b>  <b>INTERPRETATION.....</b>	Négative Absence  STERILE Absence de croissance (milieux usuels)	<b>Antériorités</b>  18/06/12 NEGE    02/04/12 NEGE 18/06/12 ABS    02/04/12 ABS
---	---	---

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM  
( Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie )

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations  
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.