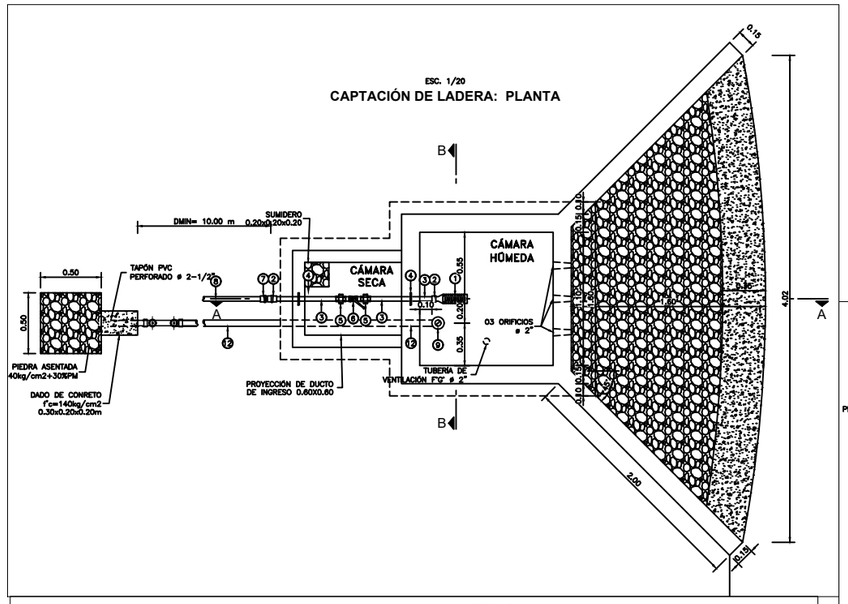

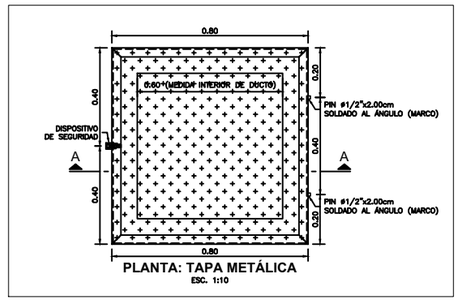

DIAMETRO DE TUBERIAS SEGUN CAUDAL					
ITEM	CAUDAL (L/S)	TUB. DE CONDUCCIÓN Y ACCESORIOS	CANASTILLA	TUB. DE LIMPIA, REBOSE Y ACCESORIOS	CONO DE REBOSE
1	1.00	ø 1-1/2"	ø 3"	ø 2"	ø 3"
3	1.50	ø 2"	ø 4"	ø 2-1/2"	ø 4"

CUADRO DE DATOS – 01

ACCESORIOS DE TUB. CONDUCCIÓN		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	CANASTILLA DE BRONCE ø "	1
2	UNIÓN ROSCADA DE F'G' ø "	2
3	TUBERÍA DE F'G' ø "	1.40 m
4	BRIDA ROMPE AGUA ø "	2
5	UNIÓN UNIVERSAL DE F'G' ø "	2
6	VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ESFÉRICO C/MANJA ø "	1
7	ADAPTADOR MACHO PVC ø "	1
8	TUBERÍA PVC ø "	*

ACCESORIOS DE TUB. LIMPIA Y REBOSE		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
9	CONO DE REBOSE PVC ø "	1
10	UNIÓN SP PVC ø "	2
11	CODO 90° SP PVC ø "	1
12	TUBERÍA PVC PN 10 ø "	* 2.20 m

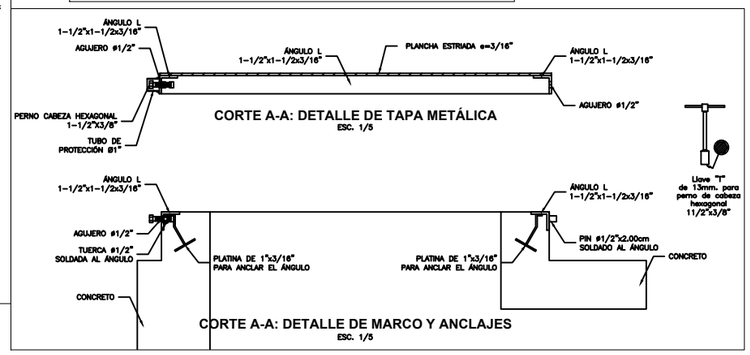

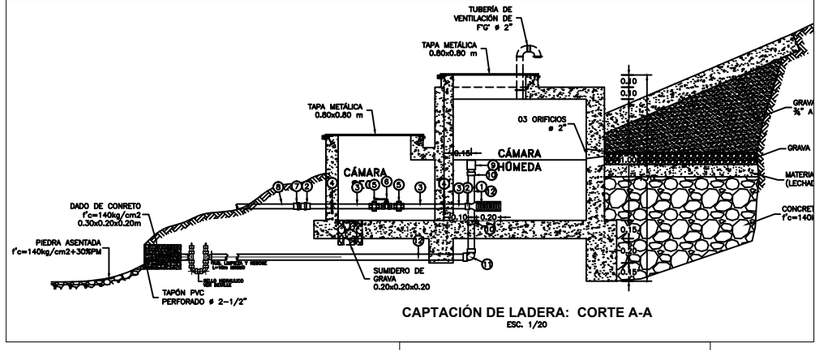

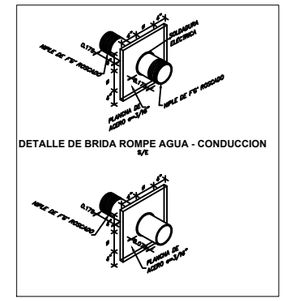

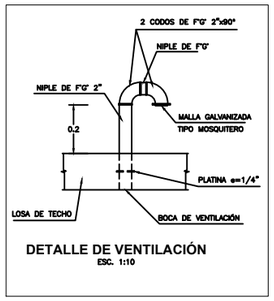

NORMAS TÉCNICAS VIGENTES	
PRODUCTO	NORMA/ESPECIFICACION TECNICA
TUBERÍA GALVANIZADA	NORMA ISO 65 SERIE I (ESTÁNDAR)
ACCESORIOS DE FIERRO GALVANIZADA	NORMA NTP ISO 49 : 1997
TUBERÍA PVC S/P PN10	NORMA NTP 399.002 : 2015
ACCESORIOS PVC S/P PN10	NORMA NTP 399.019 : 2004
VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFÉRICO C/MANJA	NORMA NTP 350.084 : 1998

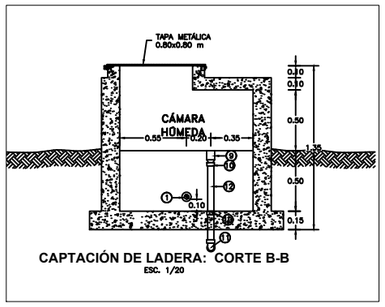

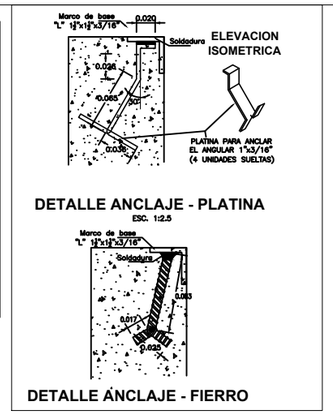

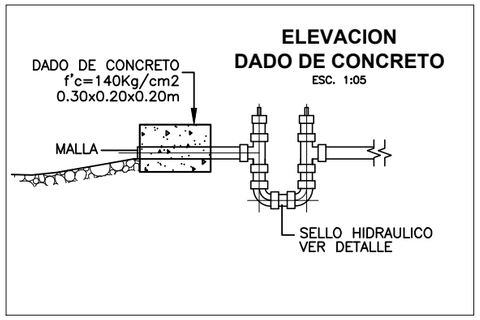

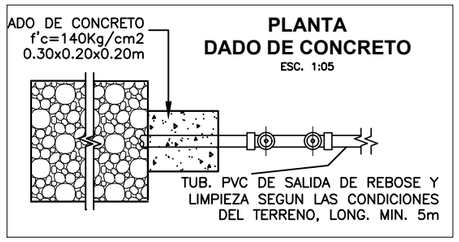

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

NORTE

Universidad Peruana Unión
Carretera Salida a Arequipa Km. 6
Chullunquiani, Av. Héroes de la Guerra del Pacifico, Juliaca.
COORDENADAS:
Geograficas: 15°30'48"s–70°11'03"w
Utm: 372891.5,E–8284566.5,N 3888.4,Z

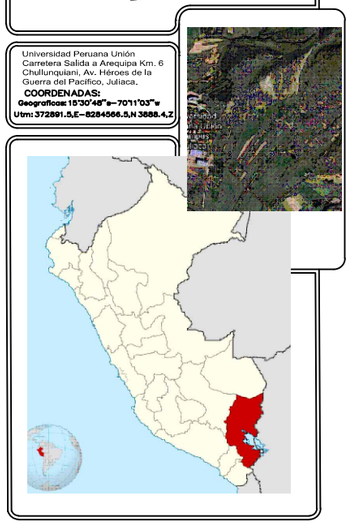

NOTAS

NOTAS:
1. DIMENSIONES EN METROS, SALVO INDICADO.
2. LA ESCALA MOSTRADA ES PARA FORMATO A1, PARA A3 CONSIDERAR EL DOBLE.
3. PARA EL METRADO DE ACCESORIOS SERAN TOMADOS SEGÚN CUADRO DE DATOS N° 01
4. * LAS LONGITUDES SERÁ DETERMINADAS POR EL PROYECTISTA SEGÚN CONDICIONES DE TERRENO.

NOTAS:
1. EL CONSULTOR DEBE CONSIDERAR ESTA INFORMACIÓN COMO UNA GUÍA, CUYOS CRITERIOS DE DISEÑO DEBEN SER VALIDADOS CON LAS CONDICIONES DEL ÁREA DEL PROYECTO A DESARROLLAR, EN EL CASO DE ENCONTRARSE CON SITUACIONES DIFERENTES EL CONSULTOR DEBERÁ EVALUAR Y PROPONER EL DISEÑO MAS CONVENIENTE.

Presentado por:
- Trujillo Pajsi Alexis Romario
- Chambi Mamani Jhon Elvis
- Vilca Machaca Arnaldo
- Vargas Patiño Sebastian
- Hilasaca Barrios Kevin Samuel
- Nuñez Ochoa Kevin Anderson

Departamento: PUNO
Provincia: SAN ROMAN
Distrito: JULIACA

Facultad: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
E.p: INGENIERÍA CIVIL
Curso: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciclo: VIII - G3

PROYECTO:
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO

CONTIENE:
PLANO DE CAPTACIÓN - ARQUITECTURA

Escala grafica:
0 15 30 45 60 75

1: 1500

MTS

25 DE NOV 2025

14