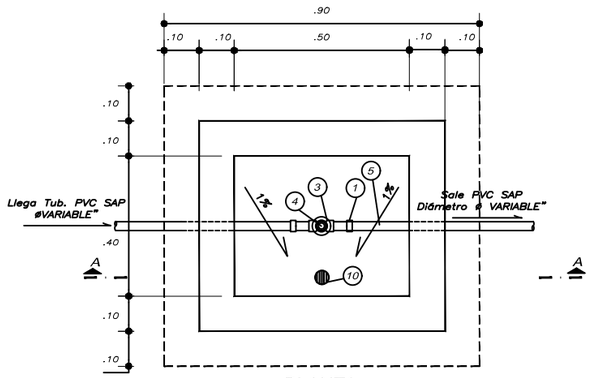

PLANTA
ESC. 1:10

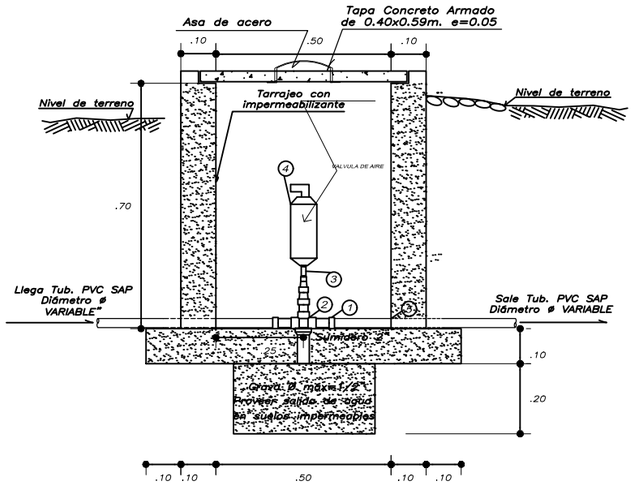

CORTE A-A
ESC. 1:10

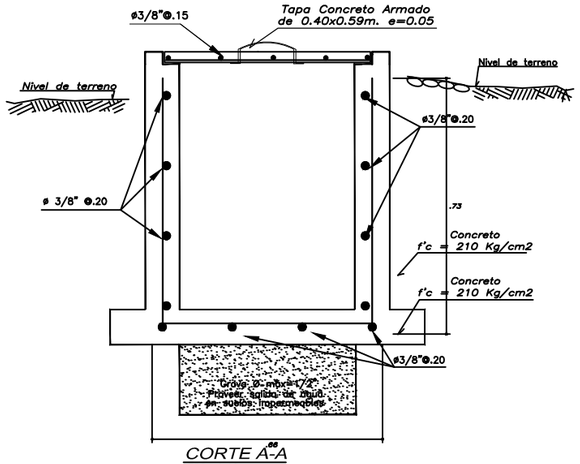

CORTE A-A
ESC. 1:10

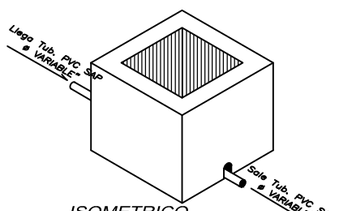

ISOMETRICO
ESC. 1:10

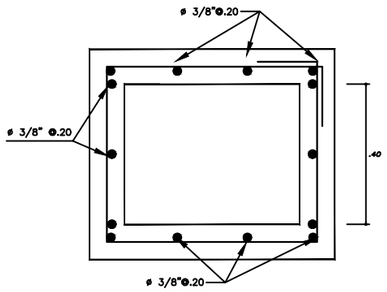

PLANTA
ESC. 1:10

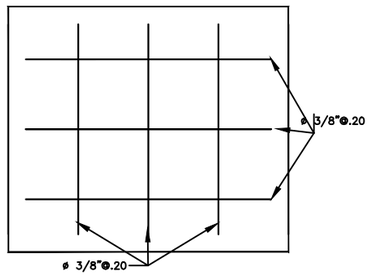

LOSA
ESC. 1:10

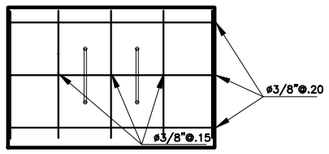

PLANTA - TAPA CONCRETO
ESC. 1:10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO

C° ARMADO f'c = 210 kg/cm²

TUBERIA Y ACCESORIOS

Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica Peruana ISO 4422 para fluidos a presión.

CARPINTERÍA METALICA

e mín = 1/8", cubierto con pintura hepóxica

CUADRO DE ACCESORIOS

N°	ACCESORIO
1	Union PVC con rosca ø VARIABLE"
2	TEE F°G° ø VARIABLE x ø VARIABLE
3	Niple F°G° ø VARIABLE" L=2"
4	Válvula de Aire
5	Tuberia F°G° ø VARIABLE"

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

NORTE

Universidad Peruana Unión
Carretera Salida a Arequipa Km. 6
Chullunquiani, Av. Héroes de la
Guerra del Pacífico, Juliaca.
COORDENADAS:
Geograficas: 15°30'48"s–70°11'03"w
Utm: 372891.5,E–8284566.5,N 3888.4,Z

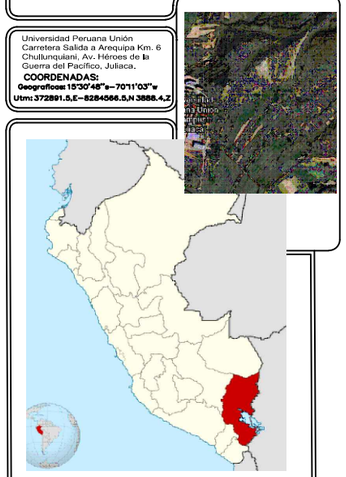

NOTA: - VER PLANO DE ACCESORIOS
PARA DETERMINAR EL DIAMETRO
- TODOS LOS ACCESORIOS Y TUBERIA
SERAN DEL MISMO DIAMETRO
EN LA VALVULA DE AIRE

Presentado por:
- Trujillo Pajsi Alexis Romario
- Chambi Mamani Jhon Elvis
- Vilca Machaca Arnaldo
- Vargas Patiño Sebastian
- Hilasaca Barrios Kevin Samuel
- Nuñez Ochoa Kevin Anderson

Departamento: PUNO
Provincia: SAN ROMAN
Distrito: JULIACA

Facultad: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
E.p: INGENIERÍA CIVIL
Curso: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciclo: VIII - G3

PROYECTO:
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO

CONTIENE:
PLANO DE VÁLVULA DE AIRE

Escala grafica:
0 15 30 45 60 75

1: 1500

MTS

25 DE NOV 2025

20