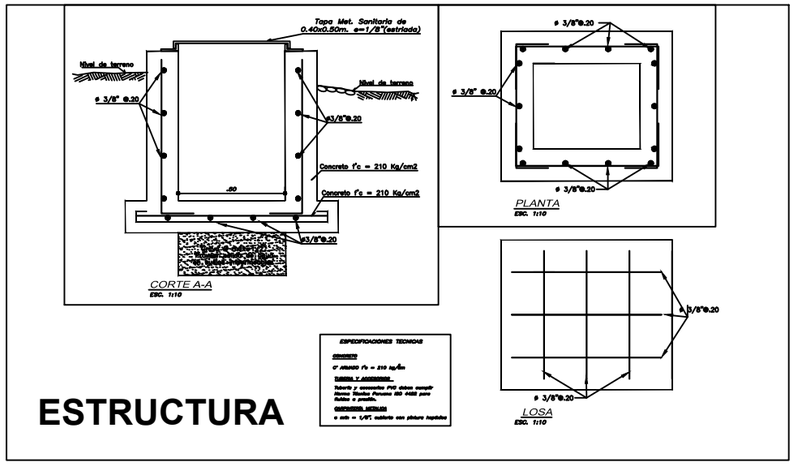

ESTRUCTURA

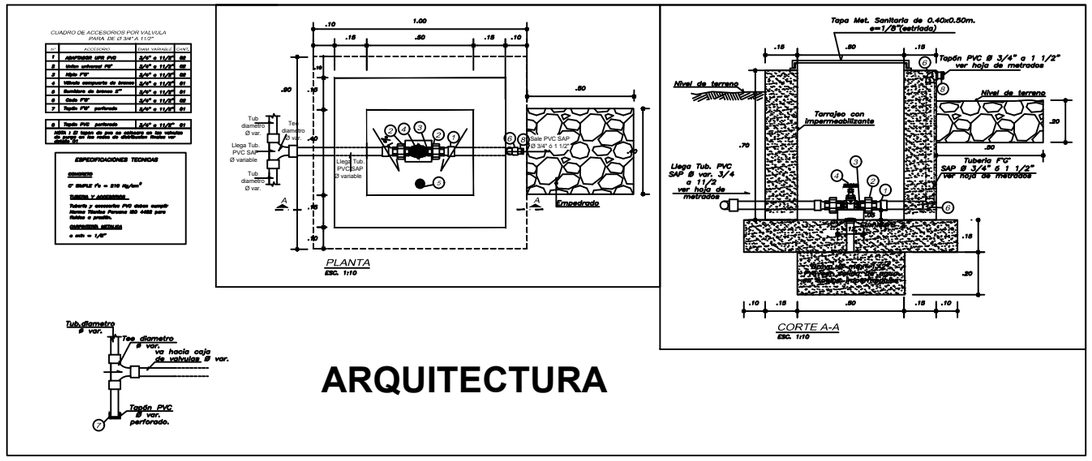

ARQUITECTURA

DETALLE TAPA

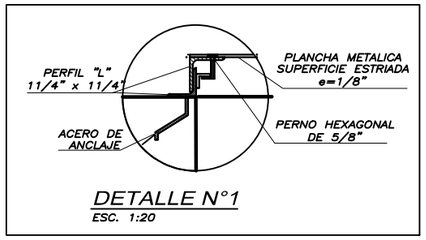

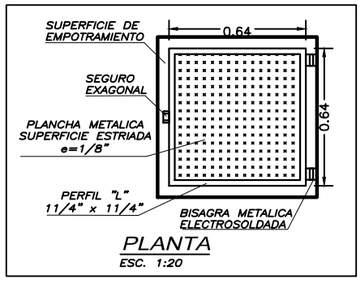

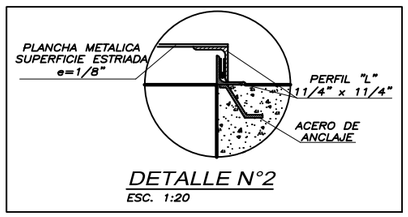

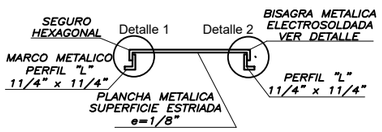

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO

C° ARMADO: $f'c = 210\ Kg/cm^2$

C° SIMPLE $f'c = 140\ Kg/cm^2$

ACERO

Acero f'y = 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS MINIMOS:

Losa de fondo = 4 cms.

Losa de techo = 2 cms.

Muros = 2 cms.

TARRAJEOS Y DERRAMES

Interior 1:1 e=2.0 cms. + Impermeabilizante

Exterior 1:5 e=1.5 cms.

TUBERIA Y ACCESORIOS

Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica Peruana ISO 4422 para fluidos a presión.

Tubería de desagüe: PVC SAL

UPeU UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

NORTE

Universidad Peruana Unión
Carretera Salida a Arequipa Km. 6
Chullunquiani. Av. Héroes de la Guerra del Pacifico, Juliaca.
COORDENADAS:
Geograficas: 15°30'48"s—70°11'03"w
Utm: 372891.5,E—8284566.5,N 3888.4,Z

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tapa metálica sanitaria:
- Angulos metálicos de 1 1/4"
- Plancha para cubierta de e=1/8"

Anclajes:
- 04 para las de 50*40cm

Observación:
Todas las tapas contarán con una llave

Presentado por:
- Trujillo Pajsi Alexis Romario
- Chambi Mamani Jhon Elvis
- Vilca Machaca Arnaldo
- Vargas Patiño Sebastian
- Hilasaca Barrios Kevin Samuel
- Nuñez Ochoa Kevin Anderson

Departamento: PUNO
Provincia: SAN ROMAN
Distrito: JULIACA

Facultad: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
E.p: INGENIERÍA CIVIL
Curso: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciclo: VIII - G3

PROYECTO:
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO

CONTIENE:
PLANO DE VÁLVULA DE PURGA

Escala grafica:
0 15 30 45 60 75

1: 1500

MTS

25 DE NOV 2025

21