A

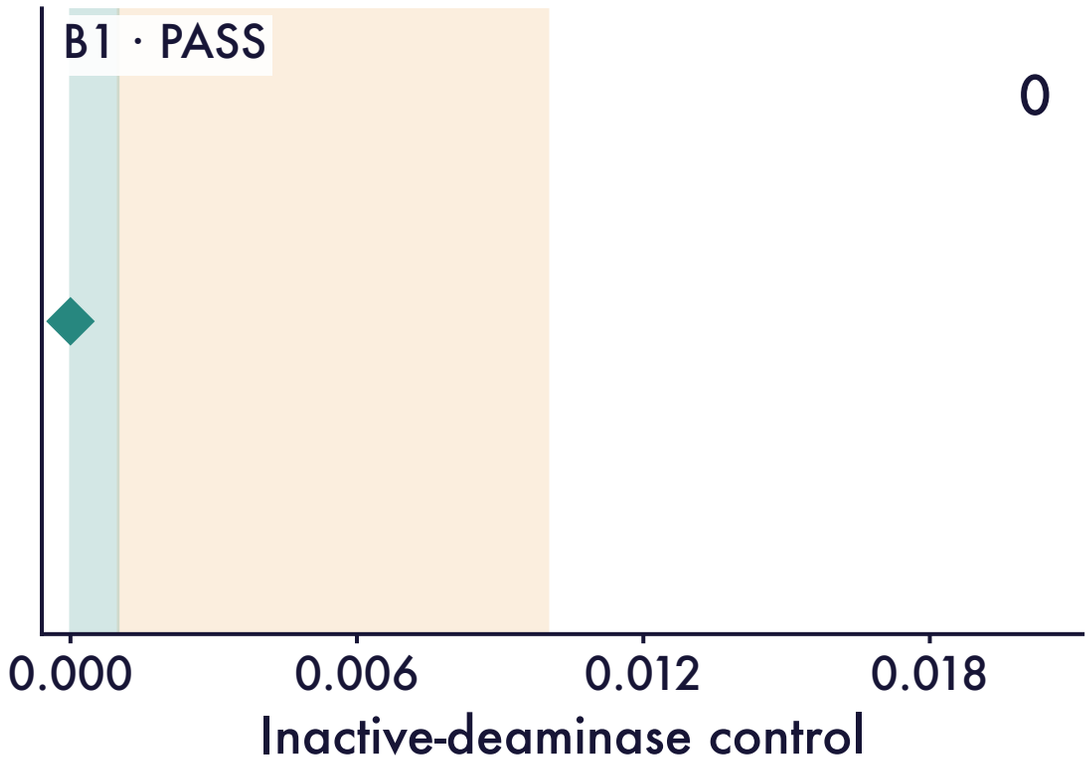
B1 · PASS
0
0.000
0.006
0.012
0.018
Inactive-deaminase control

B

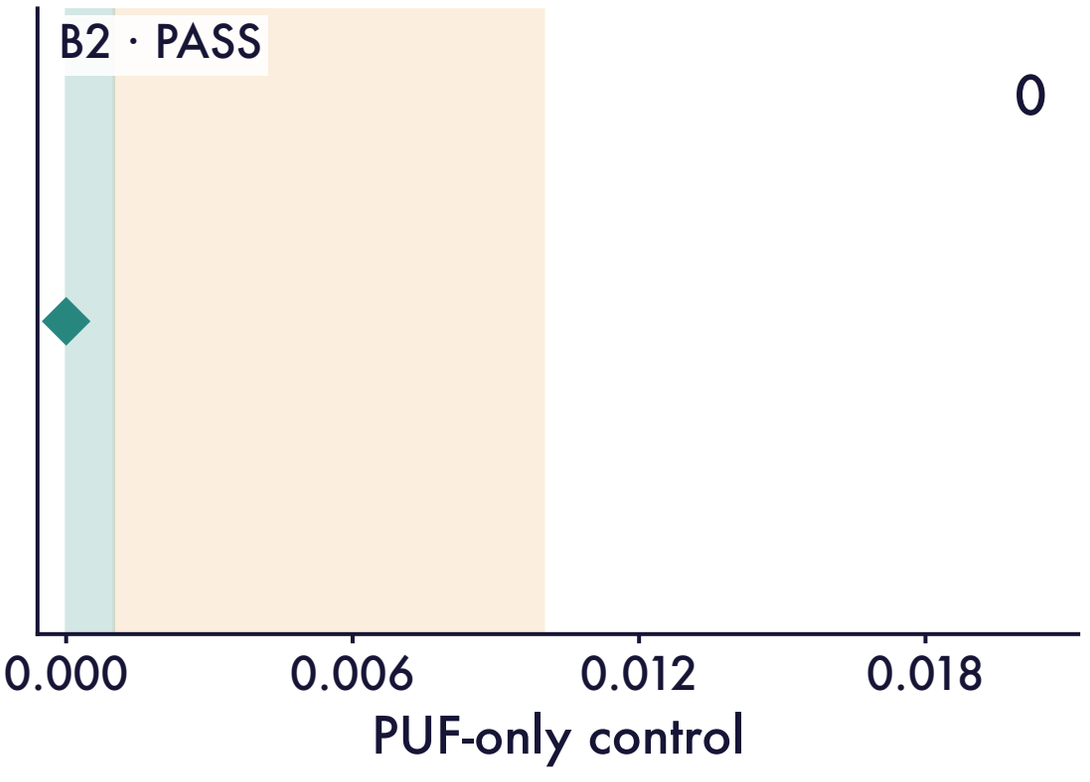
B2 · PASS
0
0.000
0.006
0.012
0.018
PUF-only control

C

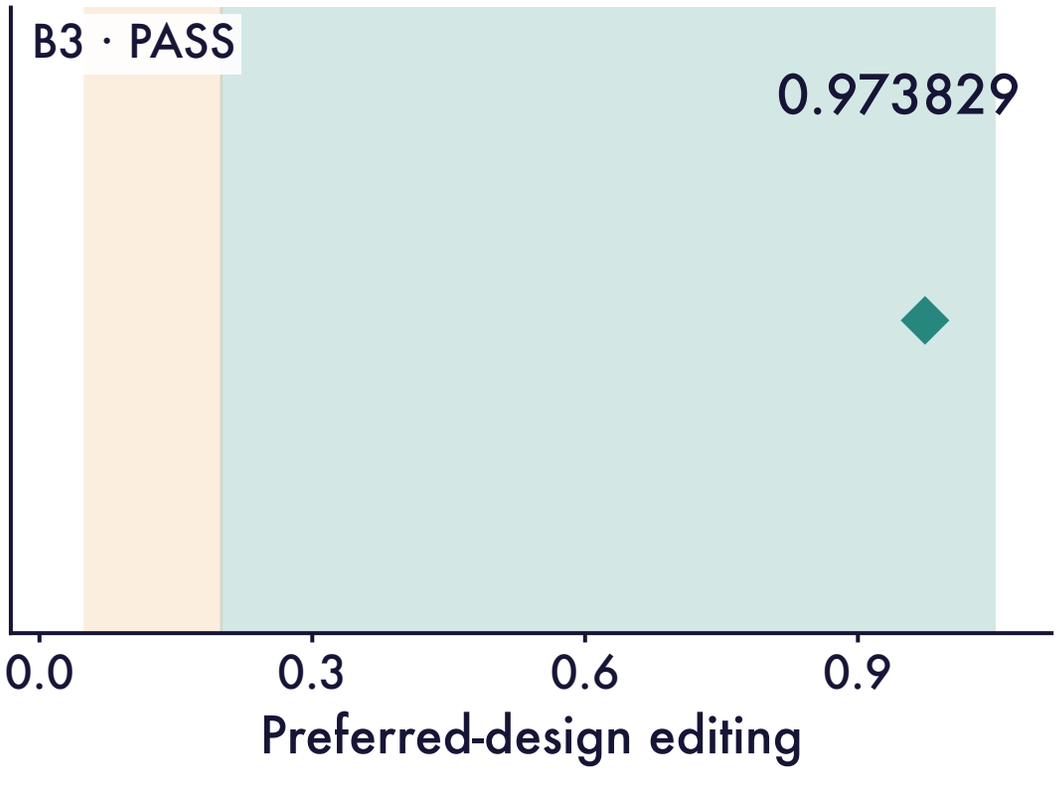
B3 · PASS
0.973829
0.0
0.3
0.6
0.9
Preferred-design editing

D

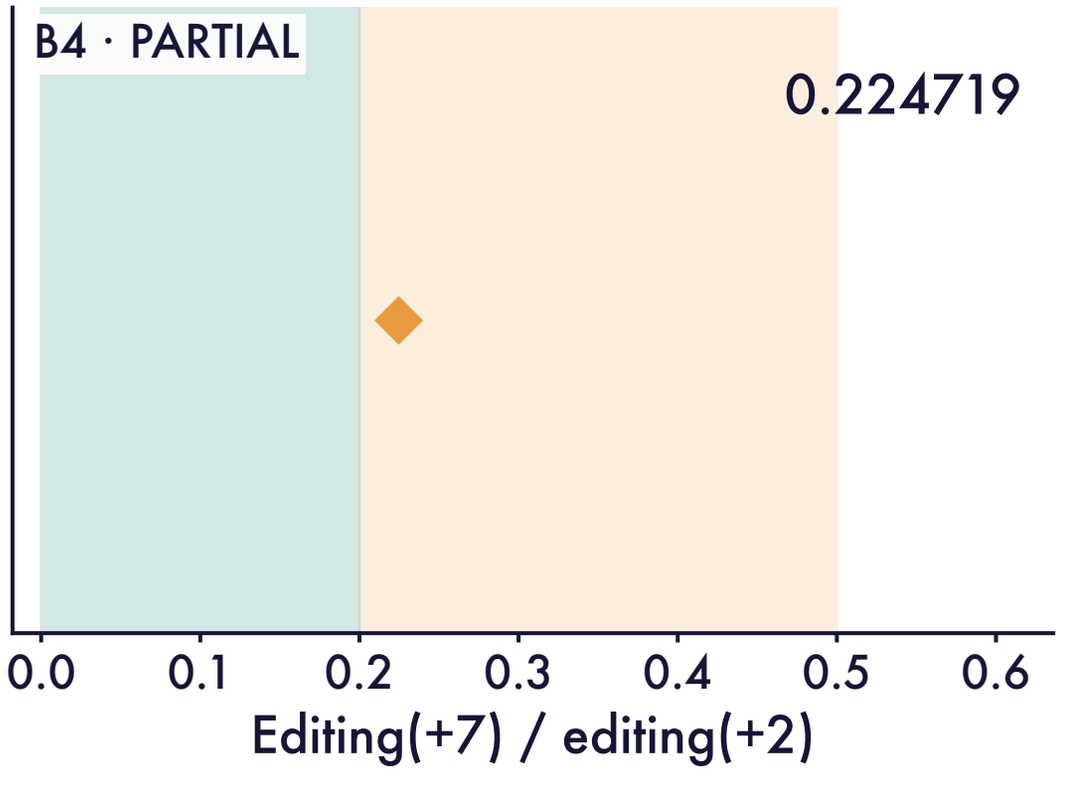
B4 · PARTIAL
0.224719
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Editing(+7) / editing(+2)