

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°082-25 SU37

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN** : AV. CENTRO CÍVICO S/N CON JIRÓN LOS ABOGADOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 784- 25
OT N° : 801- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-03

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: JICAMARCA	COD. MUESTRA	: 171-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-06-19
TIPO DE MUESTRA (**)	: AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-06-20
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: D.I.Z.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA					
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	:	21.8	Método de compactación:	:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	7.2	Método de Preparación:	:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	16%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10
Descripción de muestra					
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Análisis granulométrico	SI	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO							
N° GOLPES		56	25	10			
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado			
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	2.213	2.100	1.975			
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	21.7	20.60	19.37			
CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN							
Contenido de humedad	%	7.4	7.5	7.5			
CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO							
Contenido de humedad	%	9.6	10.4	10.4			
HINCHAMIENTO							
Hinchazón	%	0.2	0.3	0.3			
FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		591	199.8	332	114.6	163	59.0
0.050		1237	412.7	794	266.7	272	95.0
0.075		1802	598.7	1174	391.8	432	147.5
0.100	1000	2337	774.7	1554	517.0	574	194.3
0.125		2947	975.3	1877	623.3	773	259.9
0.150		3442	1138.3	2195	727.8	938	314.3
0.175		3916	1294.2	2481	821.9	1137	379.5
0.200	1500	4498	1485.7	2867	949.1	1327	442.3
0.300		6130	2022.9	3879	1282.1	2106	698.5
0.400		7286	2403.6	4637	1531.5	2662	881.5
0.500		8176	2696.4	5239	1729.6	3046	1007.8

Observaciones:






LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°082-25 SU37

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN** : AV. CENTRO CÍVICO S/N CON JIRÓN LOS ABOGADOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 784- 25
OT N° : 801- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-03

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

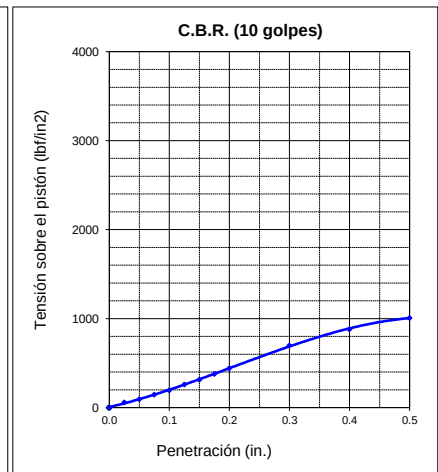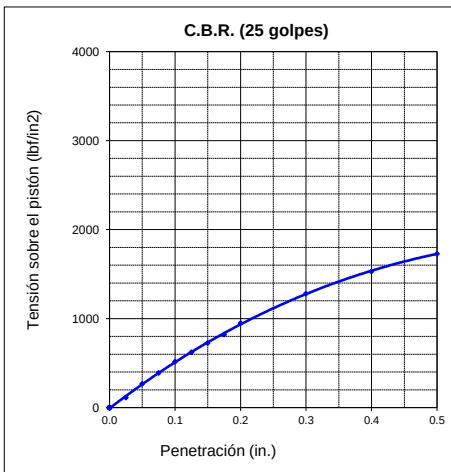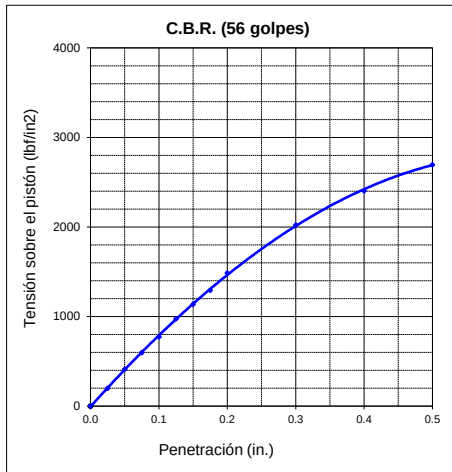

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 78
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 98
Peso unitario seco (kN/m³) : 21.7

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 51
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 63
Peso unitario seco (kN/m³) : 20.60

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 20
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 30
Peso unitario seco (kN/m³) : 19.37

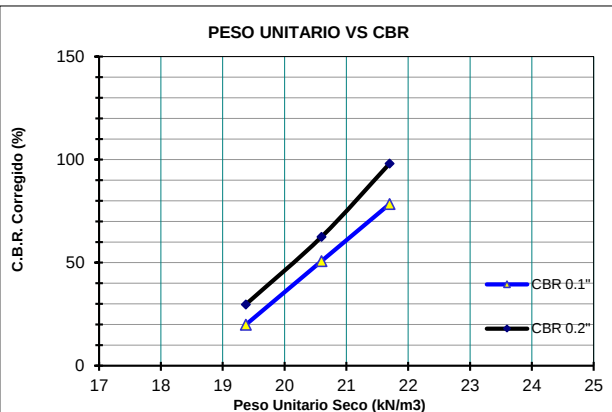

PESO UNITARIO SECO 100%:	21.8	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	20.7	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	78	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	54	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	98	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	63	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 03/07/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

