

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°125-25 SU19

CLIENTE : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL CALLAO.
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 821- 25
FECHA EMISIÓN : 05-07-25

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : LA GRANJA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 178-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 26-06-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 28-06-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	11	11	89
3/8 in (9.5 mm)	16	27	73
No. 4 (4.75 mm)	18	45	55
Menor (No. 4)	55	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.76	2.76	2.76	2.76
contenido de agua saturación (%)	10.2	7.3	7.9	10.3


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.216	2.422	2.429	2.360

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2.9	5.3	7.1	9.7
Densidad Seca (g/cm³)	2.154	2.300	2.268	2.151
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.12	22.55	22.24	21.10

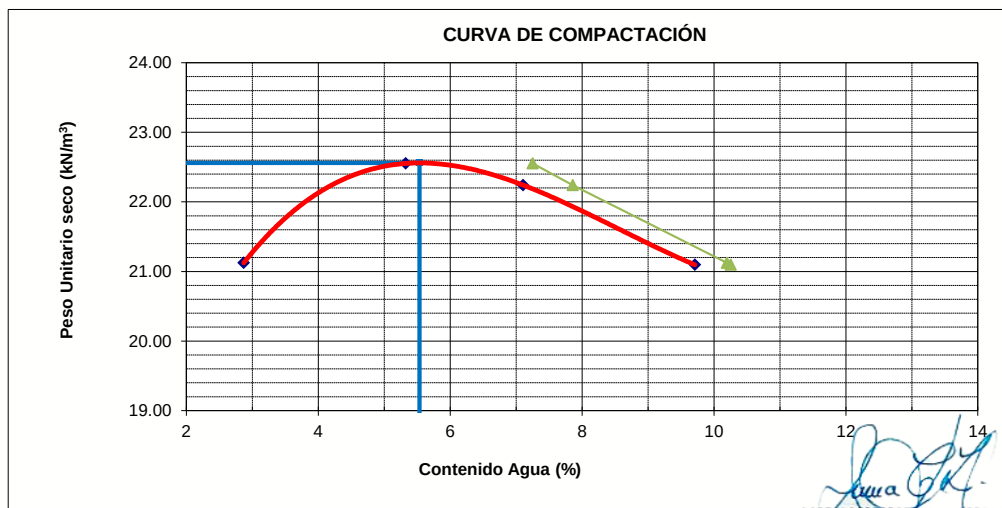

Método de Ensayo	C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	22.56 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA	5.5 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°125-25 SU19

CLIENTE : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL CALLAO".
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 821- 25

FECHA EMISIÓN: : 05-07-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17⁶¹
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
GM
3/4

Ref. Informe N°318-25 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

