


LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°126-25 SU19

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : AV. CENTRO CÍVICO S/N CON JIRÓN LOS ABOGADOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 792- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-07-04

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³)) ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)				
DATOS DE LA MUESTRA				
CANTERA / SONDAJE **	: MATERIAL PROPIO			CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1191-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1			FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-23
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO			FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-24
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de materiales			
Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante				
Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)	
3/4 in. (19mm)	6	6	94	
3/8 in (9.5 mm)	3	9	91	
No. 4 (4.75 mm)	3	11	89	
Menor (No. 4)	89	100	0	
Contenido de agua saturación				
Gravedad específica de sólido del suelo	2.71	2.71	2.71	2.71
contenido de agua saturación (%)	11.0	9.9	12.4	13.2
Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad				
Densidad húmeda				
Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.188	2.286	2.209	2.053
Contenido humedad - Densidad Seca				
Contenido de Humedad suelo (%)	4.7	6.9	8.9	2.8
Densidad Seca (g/cm³)	2.089	2.138	2.029	1.996
Peso unitario seco del suelo kN/m³	20.49	20.97	19.89	19.57

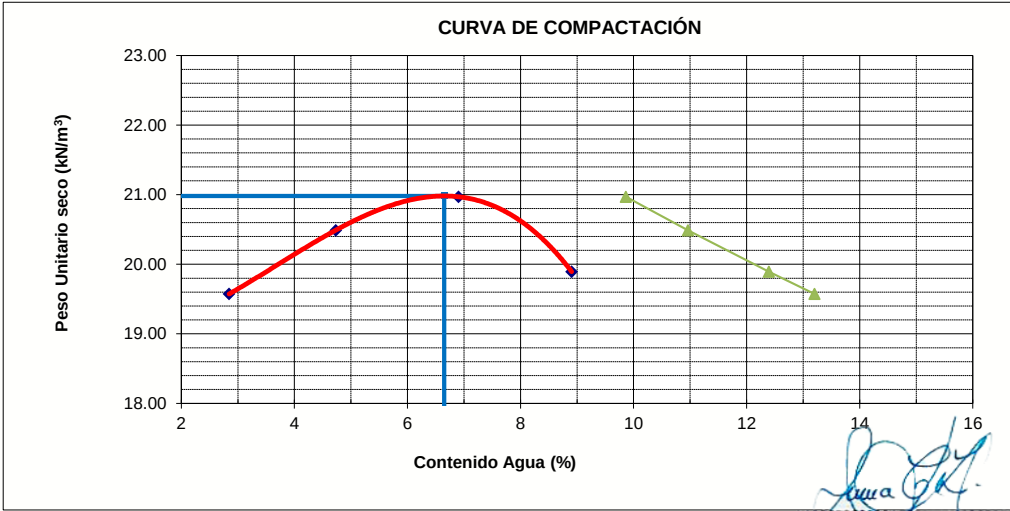

Método de Ensayo
C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
20.98 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
6.6 %



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°126-25 SU19

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN** : AV. CENTRO CÍVICO S/N CON JIRÓN LOS ABOGADOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 792- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-07-04
** Datos proporcionados por el cliente

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
3
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1}
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/07/25
Motivo: Autorización de informe
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

