

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°141-25 SU37

CLIENTE : OVERALL STRATEGY S.A.C. CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : AV. EL DERBY NRO. 254 INT. 1705 URB. EL DERBY LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO RECEPCIÓN N° : 1587- 25
PROYECTO** : ENLACE 500KV NUEVA YANANGO-NUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS - ADECUACIÓN DE TERRENO Y OBRAS CIVILES DE LA SE NUEVA YAROS 500/220/138KV OT N° : 1628- 25
UBICACIÓN** : PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO F. EMISIÓN : 2025-11-28
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : MUESTRA 02 COD. MUESTRA : 312-AG-25
N° MUESTRA (**) : M-1 FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-12
TIPO DE MUESTRA (**) : AFIRMADO FECHA EJECUCIÓN : 2025-11-13
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales REALIZADO POR : I.CHA.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 22,53 Método de compactación: : ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 7,3 Método de Preparación: : C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 46% Peso-Sobrecarga (lbf): : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216 Limites de Atterberg : SI ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487 Analisis granulometrico : SI ASTM C136
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2,296	2,182	2,091
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	22,5	21,39	20,51

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	7,4	7,6	7,5
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	9,9	10,1	7,6
----------------------	---	-----	------	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,3	0,3	0,4
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		725	238,6	463	152,8	244	80,7
0,050		1540	505,8	973	319,8	510	168,0
0,075		2463	808,8	1556	511,1	819	269,3
0,100	1000	3522	1156,0	2228	731,5	1167	383,6
0,125		4601	1510,2	2902	952,7	1521	499,7
0,150		5775	1895,1	3413	1120,5	1907	626,4
0,175		6705	2200,2	4189	1374,9	2202	722,9
0,200	1500	7533	2471,8	4679	1535,6	2509	824,0
0,300		9934	3259,3	6258	2053,5	3285	1078,5
0,400		12404	4069,6	7819	2565,8	4093	1343,5
0,500		14231	4669,0	8969	2942,8	4701	1542,8

Observaciones:



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°141-25 SU37

CLIENTE : OVERALL STRATEGY S.A.C.

DIRECCIÓN** : AV. EL DERBY NRO. 254 INT. 1705 URB. EL DERBY LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

PROYECTO** : ENLACE 500KV NUEVA YANANGO-NUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS -
ADECUACIÓN DE TERRENO Y OBRAS CIVILES DE LA SE NUEVA YAROS 500/220/138KV

UBICACIÓN** : PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02




RECEPCIÓN N° : 1587- 25

OT N° : 1628- 25

F. EMISIÓN : 2025-11-28

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION

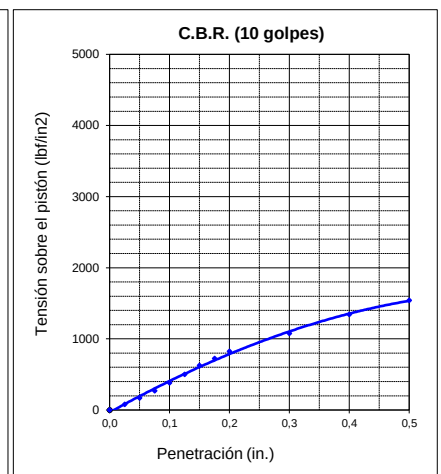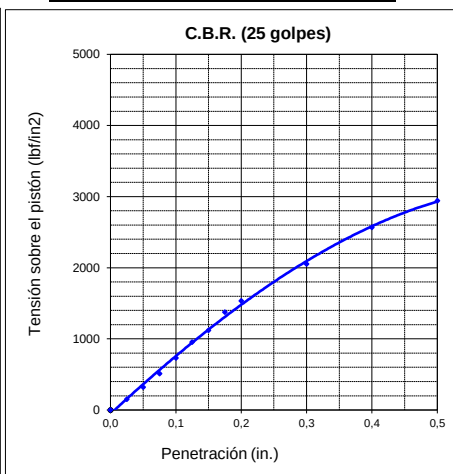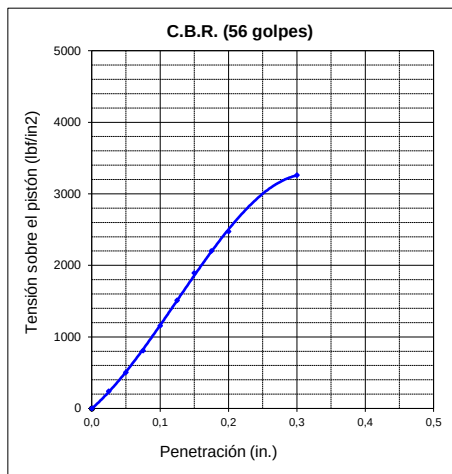

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 121

C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 160

Peso unitario seco (kN/m³) : 22,5

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 75


C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 100

Peso unitario seco (kN/m³) : 21,39

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 40

C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 53

Peso unitario seco (kN/m³) : 20,51

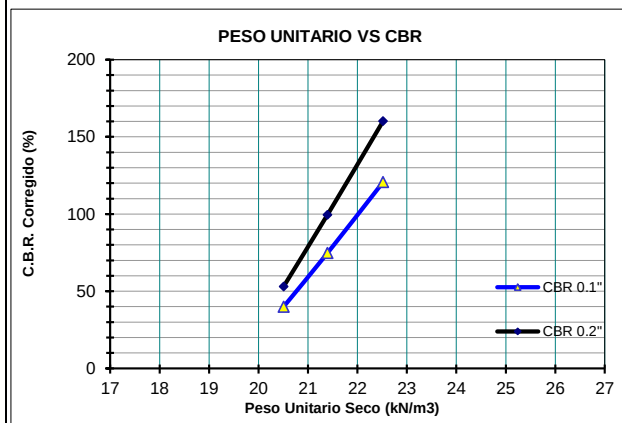

PESO UNITARIO SECO 100%:	22,5 kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	21,4 kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	121 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	75 %
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	160 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	100 %

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

