

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°142-25 SU37

CLIENTE : OVERALL STRATEGY S.A.C. CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : AV. EL DERBY NRO. 254 INT. 1705 URB. EL DERBY LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO RECEPCIÓN N° : 1587- 25
PROYECTO** : ENLACE 500KV NUEVA YANANGO-NUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS - ADECUACIÓN DE TERRENO Y OBRAS CIVILES DE LA SE NUEVA YAROS 500/220/138KV OT N° : 1628- 25
UBICACIÓN** : PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO F. EMISIÓN : 2025-11-28
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**) :	DOROTEO	COD. MUESTRA :	313-AG-25
N° MUESTRA (**) :	M-1	FECHA RECEPCIÓN :	2025-11-12
TIPO DE MUESTRA (**) :	AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN :	2025-11-13
LUGAR DE ENSAYO :	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR :	I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA						
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	:	21,74	Método de compactación:	:	ASTM D1557	
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	6,8	Método de Preparación:	:	C	
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	34,1%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10	
Descripción de muestra						
Contenido Humedad tal como se recibió		-	ASTM D2216	Limites de Atterberg	-	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS		-	ASTM D2487	Analisis granulometrico	-	ASTM D6913
Otros						

PESO UNITARIO SECO					
Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2,216	2,093	1,958
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	21,7	20,52	19,20

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN				
Contenido de humedad	%	6,6	6,5	6,3

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO				
Contenido de humedad	%	11,0	10,2	10,8

HINCHAMIENTO				
Hinchazón	%	0,3	0,4	0,5

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		744	244,9	419	138,3	210	69,6
0,050		1731	568,7	825	271,4	441	145,5
0,075		2372	778,9	1533	503,6	774	254,8
0,100	1000	3215	1055,5	2102	690,2	1061	348,8
0,125		4079	1338,7	2717	891,9	1379	453,0
0,150		4746	1557,6	3142	1031,5	1599	525,3
0,175		5501	1805,2	3651	1198,6	1874	615,6
0,200	1500	5962	1956,5	4081	1339,6	2139	702,4
0,300		7991	2622,1	5056	1659,3	2540	834,1
0,400		8949	2936,4	5926	1944,7	2972	975,8
0,500		9446	3099,3	6206	2036,6	3109	1020,6

Observaciones:



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°142-25 SU37

CLIENTE : OVERALL STRATEGY S.A.C.

DIRECCIÓN** : AV. EL DERBY NRO. 254 INT. 1705 URB. EL DERBY LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

PROYECTO** : ENLACE 500KV NUEVA YANANGO-NUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS -
ADECUACIÓN DE TERRENO Y OBRAS CIVILES DE LA SE NUEVA YAROS 500/220/138KV

UBICACIÓN** : PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02


RECEPCIÓN N° : 1587- 25

OT N° : 1628- 25

F. EMISIÓN : 2025-11-28

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION

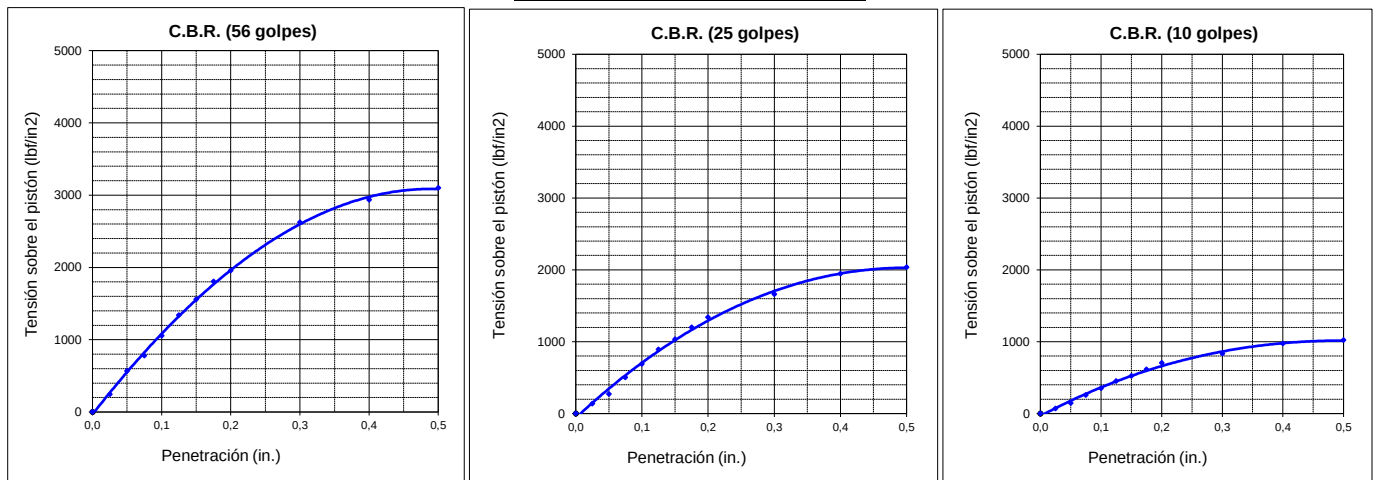

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 107

C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 132

Peso unitario seco (kN/m³): 21,7

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 70


C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 87

Peso unitario seco (kN/m³): 20,52

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 36

C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 44

Peso unitario seco (kN/m³): 19,20

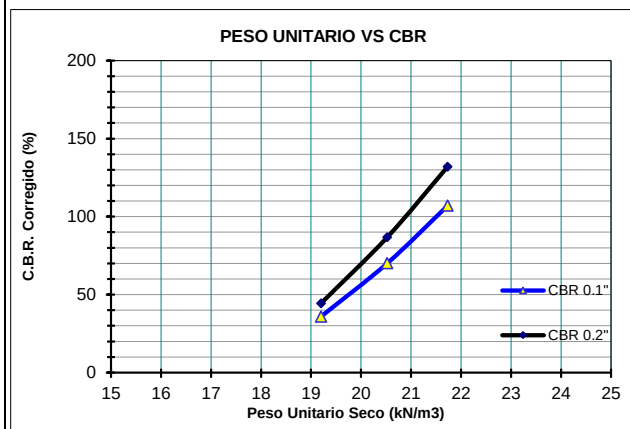

PESO UNITARIO SECO 100%:	21,7	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	20,7	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	107	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	73	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	132	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	87	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

