

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°146-25 SU37

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1624- 25
PROYECTO** : IE 0171-01 Juan Velasco Alvarado **OT N°** : 1665- 25
UBICACIÓN** : San Juan de Lurigancho - Lima **F. EMISIÓN** : 2025-11-29

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANtera / SONDAJE (**) : ROCA AZUL COD. MUESTRA : 317-AG-25
N° MUESTRA (**) : M-1 FECHA RECEPCIÓN. : 2025-11-18
TIPO DE MUESTRA (**) : AFIRMADO FECHA EJECUCIÓN : 2025-11-20
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales REALIZADO POR : I.C.H.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 21,36 Método de compactación: : ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 6,9 Método de Preparación: : C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 14% Peso-Sobrecarga (lbf): : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió - ASTM D2216 Limites de Atterberg SI ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS - ASTM D2487 Analisis granulometrico SI ASTM D6913
Otros

PESO UNITARIO SECO

N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³ 2,176	2,060	1,959
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³ 21,3	20,20	19,21

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	6,6	6,5	6,7
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	9,1	9,4	9,8
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,2	0,3	0,3
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		495	163,3	369	121,8	243	80,4
0,050		1225	402,6	879	289,3	600	197,7
0,075		2186	717,7	1530	502,7	1071	352,1
0,100	1000	3026	993,4	2118	695,6	1483	487,2
0,125		3635	1193,1	2544	835,4	1781	585,0
0,150		4439	1457,0	3108	1020,2	2175	714,3
0,175		5248	1722,3	3674	1205,8	2572	844,3
0,200	1500	6086	1997,2	4260	1398,3	2982	979,0
0,300		8318	2729,4	6043	1983,2	4076	1337,8
0,400		9969	3270,8	7265	2383,8	4997	1640,0
0,500		10936	3588,1	7787	2555,3	5363	1760,0

Observaciones:



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe


LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°146-25 SU37

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 0171-01 Juan Velasco Alvarado
UBICACIÓN** : San Juan de Lurigancho - Lima


CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 1624- 25
OT N° : 1665- 25
F. EMISIÓN : 2025-11-29

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION

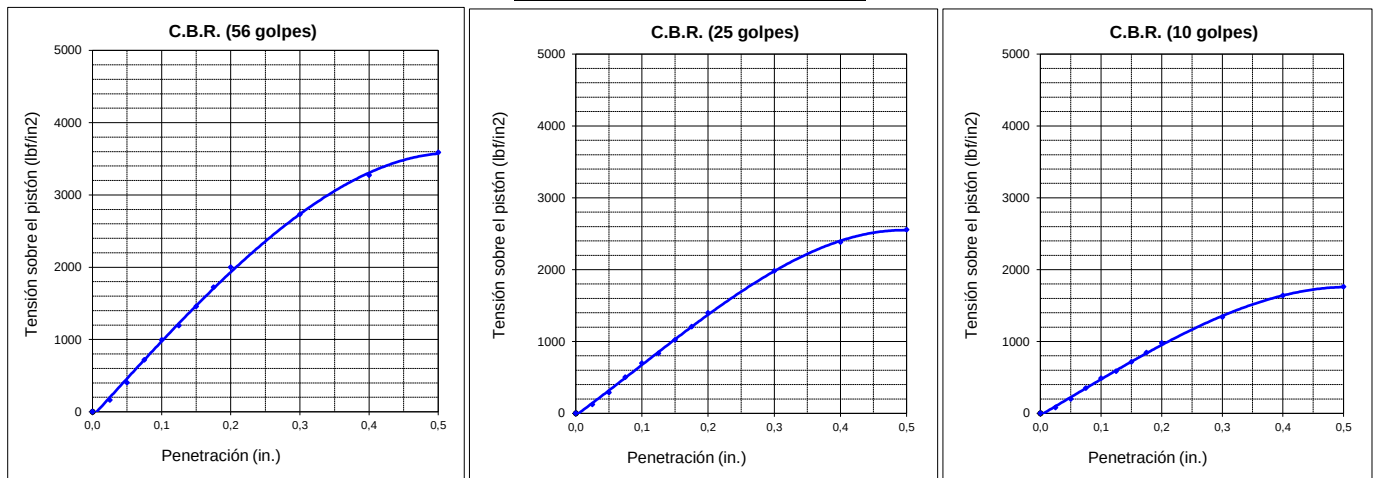

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	96	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	67	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	47
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	130	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	92	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	64
Peso unitario seco (kN/m³) :	21,3	Peso unitario seco (kN/m³) :	20,20	Peso unitario seco (kN/m³) :	19,21

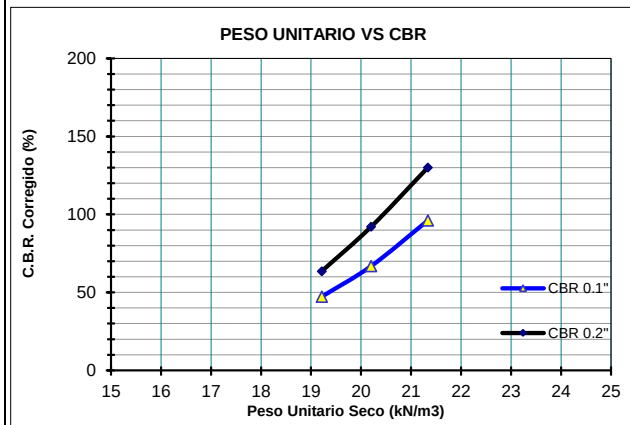

PESO UNITARIO SECO 100%:	21,4	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	20,3	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	96	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	69	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	130	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	92	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

