

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°177-25 AG19

CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : AV. CENTRO CÍVICO S/N CON JIRÓN LOS ABOGADOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 784- 25
OT N°: 801- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-03

**Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M – 19**


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : JICAMARCA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 171-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-06-19
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-06-20

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	1	1	99
1 in.	25.0 mm	7	8	92
3/4 in.	19.0 mm	9	16	84
1/2 in.	12.5 mm	9	26	74
3/8 in.	9.5 mm	6	31	69
No.4	4.75 mm	15	47	53
No.8	2.36 mm	8	55	45
No.10	2.00 mm	3	58	42
No.16	1.18 mm	8	66	34
No. 30	600 µm	6	72	28
No.40	425 µm	2	75	25
No.50	300 µm	2	76	24
No.100	150 µm	3	79	21
No. 200	75 µm	3	82	18

Características de la Muestra	
Módulo de fineza	4.44

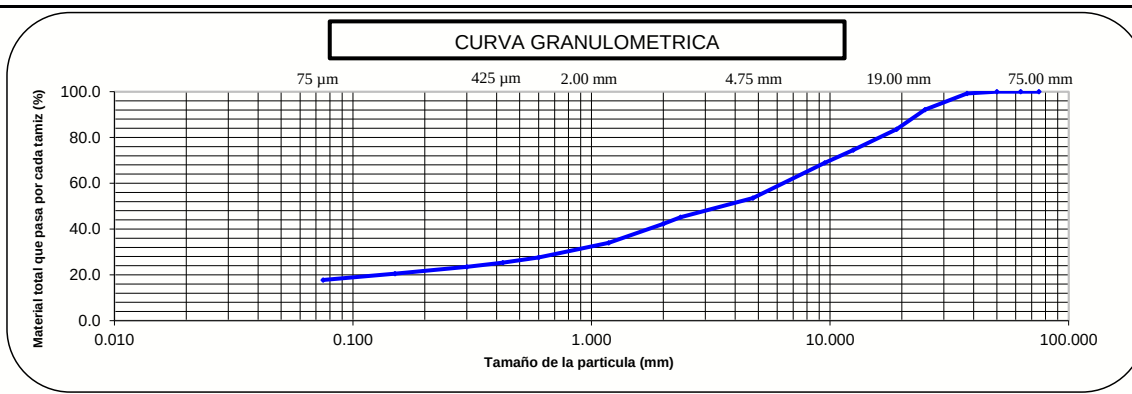

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/07/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

