

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°179-25 AG19

CLIENTE** : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8 ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL CALLAO.
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02

RECEPCIÓN N°: 821- 25

OT N°: 838- 25

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-05

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : LA GRANJA

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 178-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-06-26

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO


FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-06-28

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	2	2	98
1 in.	25.0 mm	5	7	93
3/4 in.	19.0 mm	4	11	89
1/2 in.	12.5 mm	10	22	78
3/8 in.	9.5 mm	6	28	72
No.4	4.75 mm	18	46	54
No.8	2.36 mm	8	54	46
No.10	2.00 mm	2	56	44
No.16	1.18 mm	7	64	36
No. 30	600 µm	7	70	30
No.40	425 µm	2	72	28
No.50	300 µm	2	74	26
No.100	150 µm	4	78	22
No. 200	75 µm	6	85	15

Características de la Muestra	
Módulo de fineza	4.28

CURVA GRANULOMETRICA

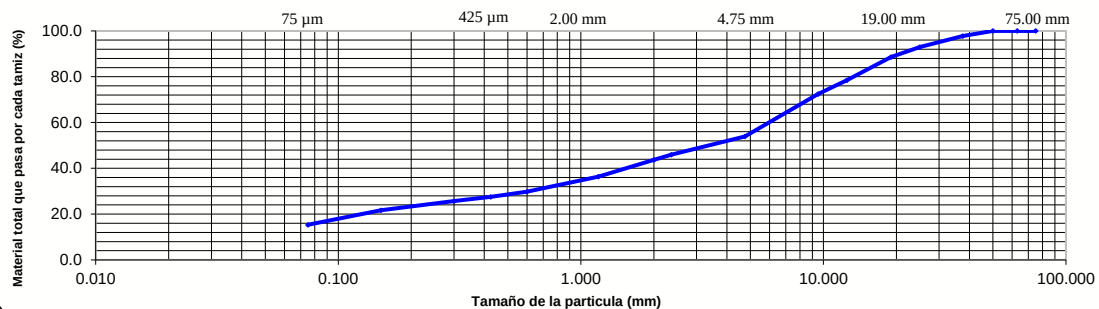

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

