

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°342-25 AG19

CLIENTE** : CONSORCIO PROCERES

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02

DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2941 (PISO 5 OFICINA 5A-2D) LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

RECEPCIÓN N°: 1586- 25

PROYECTO ** : CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PROCERES - AV. WIESSE, TRAMO AV. PERÚ - AV. DEL CRUCE ESTE, CON CUI N° 2673653

OT N°: 1627- 25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-28

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : JICAMARCA

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 308-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-11-12

TIPO DE MUESTRA : COMBINACIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-11-13

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales


Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	4	4	96
3/4 in.	19.0 mm	15	19	81
1/2 in.	12.5 mm	6	25	75
3/8 in.	9.5 mm	2	26	74
No.4	4.75 mm	19	45	55
No.8	2.36 mm	10	55	45
No.10	2.00 mm	3	58	42
No.16	1.18 mm	11	70	30
No. 30	600 µm	10	79	21
No.40	425 µm	4	83	17
No.50	300 µm	3	86	14
No.100	150 µm	4	90	10
No. 200	75 µm	3	92	7,7

Características de la Muestra

Módulo de
fineza

4,70

CURVA GRANULOMETRICA

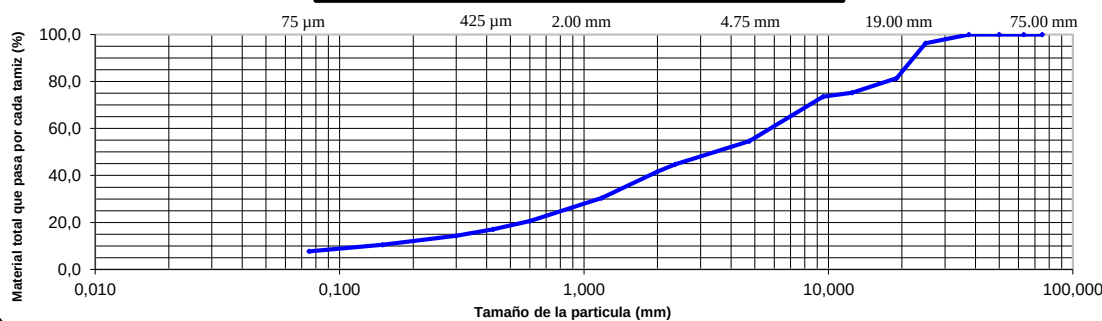

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

