

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°349-25 AG19

CLIENTE** : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C

DIRECCIÓN ** : AV. PARDO Y ALIAGA NRO. 640 INT. 1101

PROYECTO ** : PAQUETE DE TRABAJO 5: REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL
ASOCIADO (WP5)

UBICACIÓN ** : AV. ELMER FAUCETT S/N, CALLAO, LIMA, PERÚ

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02

RECEPCIÓN N°: 1679- 25

OT N°: 1723- 25

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-28

****Datos proporcionados por el cliente**

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CANTERA FONTANA

N° MUESTRA ** : M-1

TIPO DE MUESTRA : PIEDRA CHANCADA

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 322-AG-25

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-11-26


FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-11-27

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	5	5	95
3/4 in.	19.0 mm	83	88	12
1/2 in.	12.5 mm	12	99	1
3/8 in.	9.5 mm	1	100	0
No.4	4.75 mm	0	100	0
No.8	2.36 mm	0	100	0
No.10	2.00 mm	0	100	0
No.16	1.18 mm	0	100	0
No. 30	600 µm	0	100	0
No.40	425 µm	0	100	0
No.50	300 µm	0	100	0
No.100	150 µm	0	100	0
No. 200	75 µm	0	100	0.0

**Características de la
Muestra**

Módulo de
fineza 7,88

CURVA GRANULOMETRICA

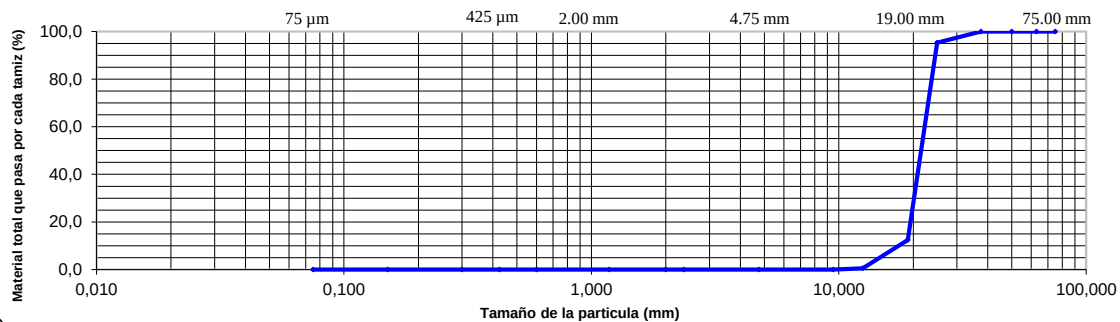

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 28/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

