

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°353-25 SU23

CLIENTE : GEOCONTEL INGENIEROS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. LA ENCALADA NRO. 1218 URB. LAS ALAMEDAS LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : TA1684 CA_LLACLLIN
UBICACIÓN ** : MZ F1 LOTE 4 CENTRO POBLADO LLACLLIN, DIST. LLACLLIN, RECUAY, ANCASH

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 744- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE *: C-1
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1095-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-11

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-12

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-15	LM-12	LM-14	LM-10	L-11
N° de Golpes	N°	32	23	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	47,84	47,31	46,48	36,24	31,26
Masa del recipiente y suelo Seco	g	42,97	42,42	41,62	34,74	29,78
Masa del Recipiente	g	25,41	25,52	25,46	26,32	21,36
Masa del Agua	g	4,87	4,89	4,86	1,50	1,48
Masa del Suelo Seco	g	17,56	16,90	16,16	8,42	8,42
Contenido de Humedad	%	27,7	28,9	30,1	17,8	17,6

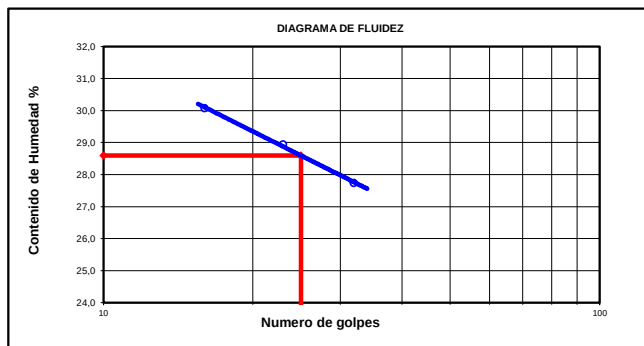

Límite Líquido **29**

Límite Plástico **18**

Índice de Plasticidad **11**

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°353-25 SU23

CLIENTE : GEOCONTEL INGENIEROS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. LA ENCALADA NRO. 1218 URB. LAS ALAMEDAS LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : TA1684 CA_LLACLLIN
UBICACIÓN ** : MZ F1 LOTE 4 CENTRO POBLADO LLACLLIN, DIST. LLACLLIN, RECUAY, ANCASH

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 744- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-18

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19


SUELO
Alterado
1 1/2
35,6%
ANGULAR
12,0%

Ref. Informe N°1104-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

