

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°372-25 SU23

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L REPUBLICA) LIMA -
LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 794- 25

PROYECTO ** : 614376_LIMONCARRO_TX

FECHA EMISIÓN : 2025-06-27

UBICACIÓN ** : LOTE N° 8 MZ. 26 DEL CENTRO POBLADO MENOR LIMONCARRO, DIST. GUADALUPE , PACASMAYO, LA LIBERTAD.

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 1192-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-23

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-10	LM-13	L-01	L-03	L-11
N° de Golpes	N°	33	25	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41.88	44.56	38.93	27.72	29.34
Masa del recipiente y suelo Seco	g	36.66	39.52	34.37	26.71	28.11
Masa del Recipiente	g	21.46	25.26	21.75	21.14	21.34
Masa del Agua	g	5.22	5.04	4.56	1.01	1.23
Masa del Suelo Seco	g	15.20	14.26	12.62	5.57	6.77
Contenido de Humedad	%	34.3	35.3	36.1	18.1	18.2

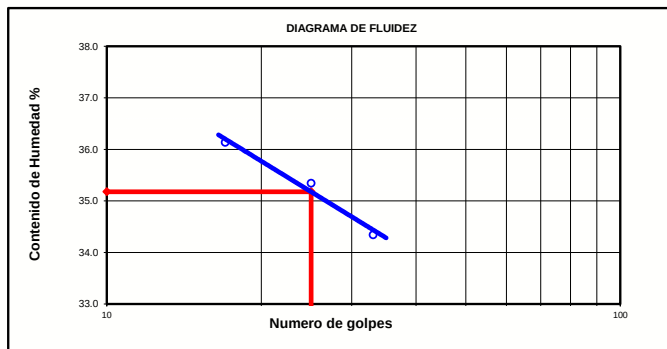

Límite Líquido **35**

Límite Plástico **18**

Índice de Plasticidad **17**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°372-25 SU23

CLIENTE : ENTEL PERU S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L REPUBLICA) LIMA -
LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 794- 25
PROYECTO ** : 614376_LIMONCARRO_TX **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-27
UBICACIÓN ** : LOTE N° 8 MZ. 26 DEL CENTRO POBLADO MENOR LIMONCARRO, DIST. GUADALUPE , PACASMAYO, LA LIBERTAD.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
1
50.5%
SUB ANGULAR
4%

Ref. Informe N°1157-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

