

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°392-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

DIRECCIÓN **: CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

PROYECTO **: TL0215_B_R_GF_AT_30 CA_SANTA ROSA

UBICACIÓN **: CASERÍO LAGARTERA FUNDO STA ROSA S/N, DIST. MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 811- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **: C-1

N° MUESTRA **: M-1

TIPO DE MUESTRA : SUELO


LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1220-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-25

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-8	LM-15	LM-11	LM-9	LM-5
N° de Golpes	N°	35	21	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	43.66	42.38	45.93	32.90	36.21
Masa del recipiente y suelo Seco	g	39.30	38.25	40.57	31.57	34.39
Masa del Recipiente	g	25.20	25.44	24.62	23.53	23.61
Masa del Agua	g	4.36	4.13	5.36	1.33	1.82
Masa del Suelo Seco	g	14.10	12.81	15.95	8.04	10.78
Contenido de Humedad	%	30.9	32.2	33.6	16.5	16.9

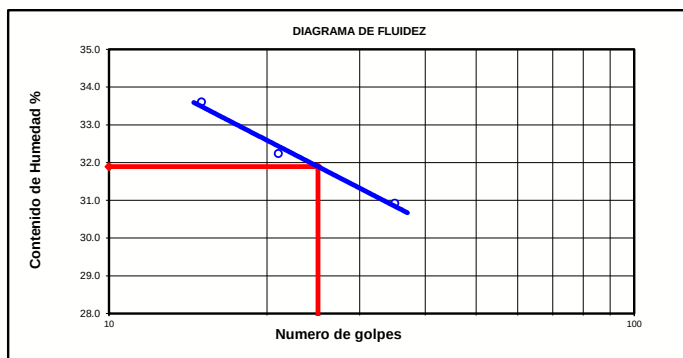

Límite Líquido : 32

Límite Plástico : 17

Índice de Plasticidad : 15

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°392-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

PROYECTO ** : TL0215_B_R_GF_AT_30 CA_SANTA ROSA

UBICACIÓN ** : CASERÍO LAGARTERA FUNDO STA ROSA S/N, DIST. MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 811- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
< No 4
1.7%
-
20%

Ref. Informe N°1179-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

