

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°397-25 SU23

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 822- 25

PROYECTO ** : AM00500_EL_PORVENIR

FECHA EMISIÓN : 2025-07-04

UBICACIÓN ** : CARR. EL PORVENIR 00030 CAS. EL PORVENIR , DIST. OMIA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 1240-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-26

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-27

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-01	LM-14	LM-15	LM-2	L-02
N° de Golpes	N°	34	21	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	34.57	42.44	39.97	42.70	27.54
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31.79	38.52	36.46	41.59	26.67
Masa del Recipiente	g	21.96	25.49	25.44	35.08	21.48
Masa del Agua	g	2.78	3.92	3.51	1.11	0.87
Masa del Suelo Seco	g	9.83	13.03	11.02	6.51	5.19
Contenido de Humedad	%	28.3	30.1	31.9	17.1	16.8

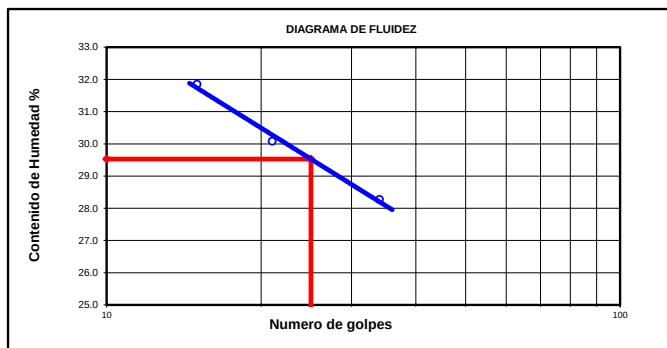

Límite Líquido **30**

Límite Plástico **17**

Índice de Plasticidad **13**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°397-25 SU23

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 822- 25

PROYECTO ** : AM00500_EL_PORVENIR

FECHA EMISIÓN : 2025-07-04

UBICACIÓN ** : CARR. EL PORVENIR 00030 CAS. EL PORVENIR , DIST. OMIA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No 4
22.4%
-
10.3%

Ref. Informe N°1183-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 04/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

