

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°653-25 SU24

CLIENTE** : HERMANOS URTEAGA CONTRATISTAS SRL
DIRECCIÓN ** : JR. LA MAR NO. 224 – CAJAMARCA
PROYECTO ** : ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – INTERLABORATORIO
UBICACIÓN ** : AV. EL PORONGO NO. 118 - BAÑOS DEL INCA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1702-25
OT N° : 1747-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-12

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : CANTERA BAZÁN
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3135-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-01
REALIZADO POR : I.CH.A.

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	99
1 in.	25.0 mm	88
3/4 in.	19.0 mm	79
3/8 in.	9.5 mm	58
No.4	4.75 mm	41
No. 10	2.00 mm	29
No. 20	850 µm	22
No. 40	425 µm	19
No. 60	250 µm	17
No. 100	150 µm	14
No. 140	106 µm	11
No. 200	75 µm	9

CURVA DE GRANULOMETRICA

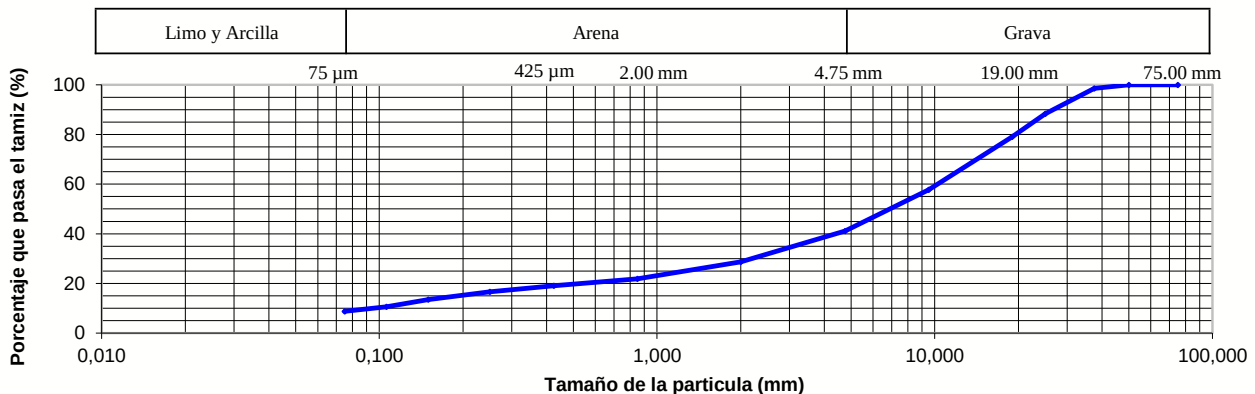

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°653-25 SU24

CLIENTE** : HERMANOS URTEAGA CONTRATISTAS SRL
DIRECCIÓN ** : JR. LA MAR NO. 224 – CAJAMARCA
PROYECTO ** : ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – INTERLABORATORIO
UBICACIÓN ** : AV. EL PORONGO NO. 118 - BAÑOS DEL INCA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1702-25
OT N° : 1747-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-12

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : CANTERA BAZÁN
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3135-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-01
REALIZADO POR : I.CH.A.

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No. 4
Proceso de dispersión	Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1}	-
Condición de la muestra	Alterada
Tamaño máximo de partícula (in.)	2
Forma de la partícula	ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

