

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°704-25 SU23

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 0171-01 Juan Velasco Alvarado
UBICACIÓN ** : San Juan de Lurigancho - Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 1624- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-11-26

** Datos proporcionados por el cliente


**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : ROCA AZUL
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 317-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-18
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-20

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-25	LM-16	LM-2	L-10	L-11
N° de Golpes	N°	31	25	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	30,64	46,67	49,60	29,86	28,06
Masa del recipiente y suelo Seco	g	28,52	44,10	46,38	28,71	27,05
Masa del Recipiente	g	19,78	34,14	35,04	22,04	21,32
Masa del Agua	g	2,12	2,57	3,22	1,15	1,01
Masa del Suelo Seco	g	8,74	9,96	11,34	6,67	5,73
Contenido de Humedad	%	24,3	25,8	28,4	17,2	17,6

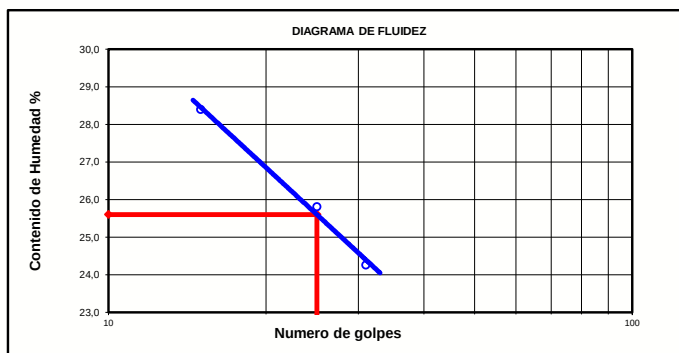

Límite Líquido	26
Límite Plástico	17
Índice de Plasticidad	9


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°704-25 SU23

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 0171-01 Juan Velasco Alvarado
UBICACIÓN ** : San Juan de Lurigancho - Lima

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 1624- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-11-26

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
2
73%
ANGULAR
-


Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 26/11/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

