

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°710-25 SU23

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1666-25

PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE

FECHA EMISIÓN : 2025-12-02

UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB.
BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-3

CODIGO DE LA MUESTRA : 3042-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-4	LM-2	LM-3	LM-12	LM-16
N° de Golpes	N°	33	24	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	50,83	48,11	50,72	31,75	40,97
Masa del recipiente y suelo Seco	g	47,39	45,22	47,11	30,94	40,07
Masa del Recipiente	g	34,61	35,05	35,39	25,48	34,14
Masa del Agua	g	3,44	2,89	3,61	0,81	0,90
Masa del Suelo Seco	g	12,78	10,17	11,72	5,46	5,93
Contenido de Humedad	%	26,9	28,4	30,8	14,8	15,2

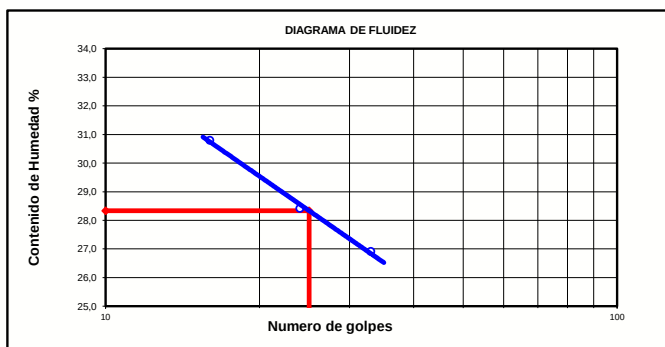

Límite Líquido : 28

Límite Plástico : 15

Índice de Plasticidad : 13

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°710-25 SU23

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1666-25

PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE

FECHA EMISIÓN : 2025-12-02

UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB.
BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
41,6%
SUB ANGULAR
2,0%

Ref. Informe N°3026-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

