

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°713-25 SU23

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1666-25

PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE

FECHA EMISIÓN : 2025-12-02

UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17¹

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-4

CODIGO DE LA MUESTRA : 3045-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-22	LM-28	LM-26	LM-18	LM-8
N° de Golpes	N°	33	24	20		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	31,05	33,33	33,90	26,29	31,59
Masa del recipiente y suelo Seco	g	28,71	30,66	30,96	25,45	30,82
Masa del Recipiente	g	18,40	19,51	19,20	19,26	25,16
Masa del Agua	g	2,34	2,67	2,94	0,84	0,77
Masa del Suelo Seco	g	10,31	11,15	11,76	6,19	5,66
Contenido de Humedad	%	22,7	23,9	25,0	13,6	13,6

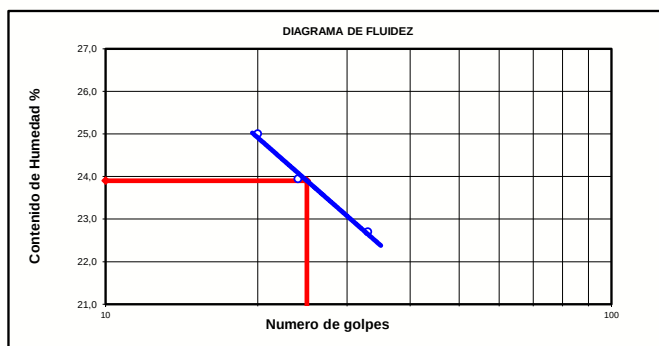

Límite Líquido : 24

Límite Plástico : 14

Índice de Plasticidad : 10

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°713-25 SU23

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1666-25

PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE

FECHA EMISIÓN : 2025-12-02

UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
9,9%
-
2,5%

Ref. Informe N°3029-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

