

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°005-25 SU19

CLIENTE : SUPERVISION - ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L

DIRECCIÓN ** : URB. LAS PALMERAS OTR. MZ. C2 LOTE 29, PIURA- PIURA - CASTILLA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS
UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO,
PROYECTO ** : UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - DPTO- / PROV. LIMA - LIMA CODIGO CUI N
2471722

UBICACIÓN ** : INSTALACIONES DE LA 1RA BRIGADA MULTIPROPÓSITO EN EL PREDIO DENOMINADO FUERTE GRAL. DE
DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO-RIMAC-RIMAC-LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 047-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-20

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAGE ** : MATERIAL PROPIO (PROYECTO KUNTUR)

N° MUESTRA ** : M-1

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 064-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-14

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-14

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	23	23	77
3/8 in (9.5 mm)	9	32	68
No. 4 (4.75 mm)	8	40	60
Menor (No. 4)	60	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.70	2.70	2.70	2.70
contenido de agua saturación (%)	14.0	13.0	12.9	15.8

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°005-25 SU 32

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm ³)	2.102	2.176	2.226	2.150

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	7.3	9.0	11.2	13.6
Densidad Seca (g/cm ³)	1.959	1.997	2.002	1.893
Peso unitario seco del suelo kN/m ³	19.21	19.58	19.63	18.56

CURVA DE COMPACTACIÓN

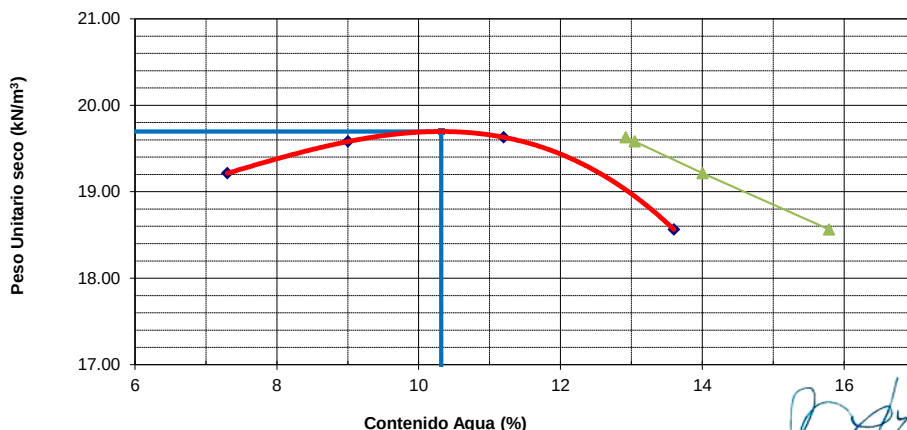

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO
MÁXIMO

19.70 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE
AGUA

10.3 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°005-25 SU19

CLIENTE : SUPERVISION - ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L

DIRECCIÓN ** : URB. LAS PALMERAS OTR. MZ. C2 LOTE 29, PIURA- PIURA - CASTILLA

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS
UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO,
UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - DPTO- / PROV. LIMA - LIMA CODIGO CUI N
2471722

UBICACIÓN ** : INSTALACIONES DE LA 1RA BRIGADA MULTIPROPÓSITO EN EL PREDIO DENOMINADO FUERTE GRAL. DE
DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO-RIMAC-RIMAC-LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 047-25

FECHA EMISIÓN: : 2025-01-20

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
3
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 002-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

