

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°012-25 SU19

CLIENTE : GOLDEN TOWER CONSTRUCTION
DIRECCIÓN ** : CALIGNACIO MERINO NRO. 160 URB. SIMA PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV.
CONST. DEL CALLAO - LA PERLA
PROYECTO ** : ELEVACIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE MANTEQUILLA
UBICACIÓN ** : Planta Gloria -La Capitana 190, Lurigancho-Chosica 15461, Lima , Peru
**** Datos proporcionados por el cliente**

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 119-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-02-06

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 188-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-31
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO (MATERIAL PROPIO) **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-02-03
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	0	0	100
3/8 in (9.5 mm)	0	0	100
No. 4 (4.75 mm)	0	0	100
Menor (No. 4)	100	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,73	2,73	2,73	2,73
contenido de agua saturación (%)	13,0	12,4	12,4	13,4

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°000-24 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,168	2,233	2,267	2,255

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	7,6	9,6	11,1	12,7
Densidad Seca (g/cm³)	2,015	2,038	2,041	2,000
Peso unitario seco del suelo kN/m³	19,76	19,99	20,01	19,61

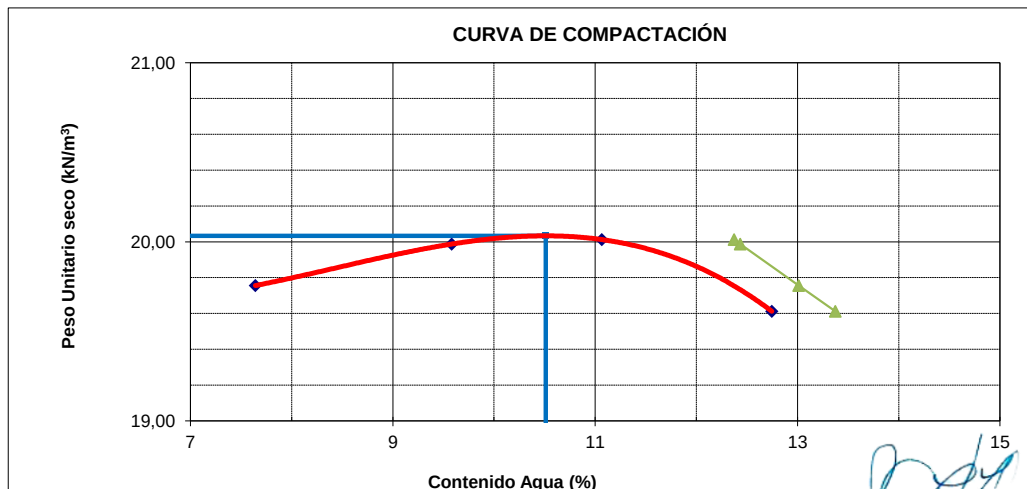

Método de Ensayo

A

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

20,04 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

10,5 %



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 06/02/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°012-25 SU19

CLIENTE : GOLDEN TOWER CONSTRUCTION
DIRECCIÓN ** : CALIGNACIO MERINO NRO. 160 URB. SIMA PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV.
CONST. DEL CALLAO - LA PERLA
PROYECTO ** : ELEVACIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE MANTEQUILLA
UBICACIÓN ** : Planta Gloria -La Capitana 190, Lurigancho-Chosica 15461, Lima , Peru
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 119-25

FECHA EMISIÓN: : 2025-02-06

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
No.4
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
No. 4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 06/02/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

