

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 SU19

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE

UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 160- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-02-19

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA LA GRANJA

N° MUESTRA ** : M-1

TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO (BASE)

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 041-AG-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-07

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-07

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	19	19	81
3/8 in (9.5 mm)	23	42	58
No. 4 (4.75 mm)	15	57	43
Menor (No. 4)	43	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.75	2.75	2.75	2.75
contenido de agua saturación (%)	8.5	7.1	8.2	9.8

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°000-24 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4	
Número de capas	5	5	5	5	
Número de golpes	56	56	56	56	
Densidad húmeda (g/cm³)	2.312	2.423	2.418	2.368	

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	3.8	5.4	7.8	9.4	
Densidad Seca (g/cm³)	2.227	2.299	2.243	2.165	
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.84	22.54	22.00	21.23	

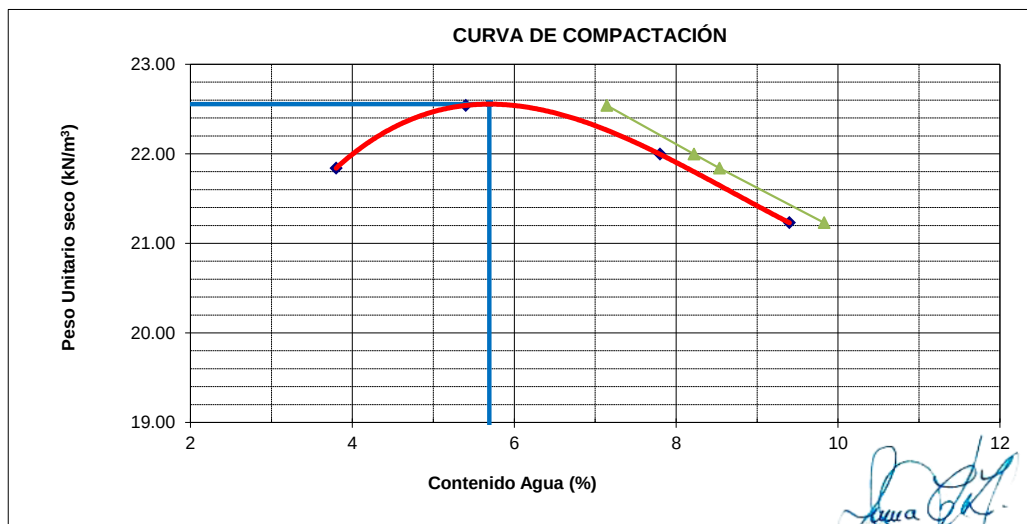

Método de Ensayo	C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	22.56 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA	5.7 %





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 SU19

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE
UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 160- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-02-19

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
2 1/2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 010-25 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 19/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

