

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 SU24

CLIENTE** : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA - LIMA -
SAN JUAN DE MIRAFLORES
PROYECTO ** : SE UNACEM 220/60/22.9 KV Y LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ASOCIADAS DE TRANSMISIÓN
UBICACIÓN ** : AVENIDA 26 DE NOVIEMBRE S/N, EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 001-25
OT N° : 001-25
FECHA EMISIÓN : 2025-01-09

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-7 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 002-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-03
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-01-03
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	99
3/4 in.	19.0 mm	98
3/8 in.	9.5 mm	97
No.4	4.75 mm	94
No. 10	2.00 mm	92
No. 20	850 µm	90
No. 40	425 µm	89
No. 60	250 µm	81
No. 100	150 µm	35
No. 140	106 µm	10
No. 200	75 µm	5

CURVA DE GRANULOMETRICA

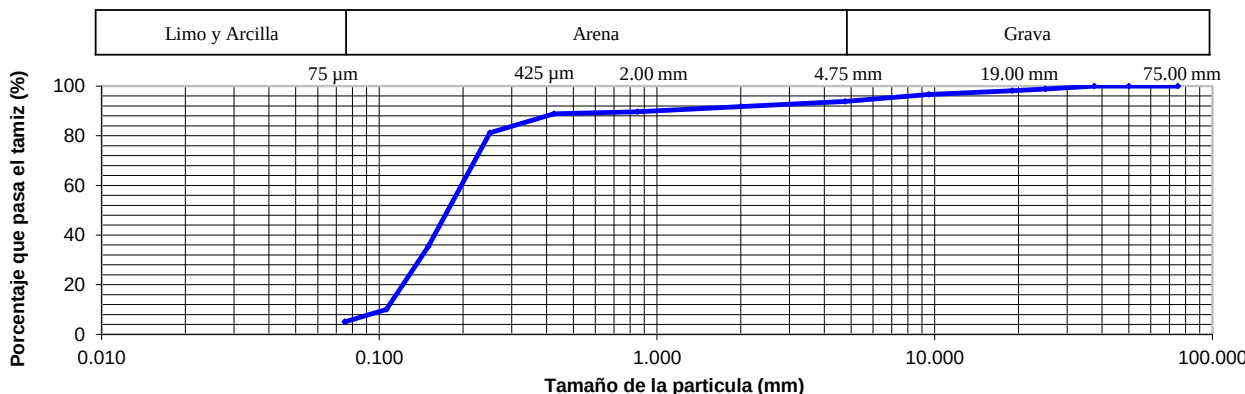

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 SU24

CLIENTE** : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA - LIMA -
: SAN JUAN DE MIRAFLORES
PROYECTO ** : SE UNACEM 220/60/22.9 KV Y LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ASOCIADAS DE TRANSMISIÓN
UBICACIÓN ** : AVENIDA 26 DE NOVIEMBRE S/N, EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA,
: PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 001-25
OT N° : 001-25
FECHA EMISIÓN : 2025-01-09

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-7	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 002-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-01-03
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-01-03
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No.4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

SP-SM
Alterada
1 1/2
ANGULAR

Ref. Informe N°017-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

