

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 SU37

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA
UBICACIÓN** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 191- 25
OT N° : 198- 25
F. EMISIÓN : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: CANTERA LA GLORIA	COD. MUESTRA	: 042-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-02-20
TIPO DE MUESTRA (**)	: AFIRMADO (BASE GRANULAR)	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-02-20
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 23.4	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 5.1	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 19%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	- ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	- ASTM D2487	Análisis granulométrico	SI ASTM D6913
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³ 2.384	2.261	2.151
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³ 23.4	22.17	21.10

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	% 5.1	5.2	5.1

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	% 5.9	6.3	7.3

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	% 0.1	0.2	0.2

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		396	135.7	309	107.0	275	95.8
0.050		897	300.5	832	279.1	630	212.7
0.075		1552	516.1	1233	411.2	1009	337.6
0.100	1000	2266	751.2	1905	632.4	1476	491.3
0.125		2914	964.4	2163	717.4	1958	649.9
0.150		3586	1185.8	2651	877.9	2245	744.4
0.175		4083	1349.3	3262	1079.0	2473	819.2
0.200	1500	4700	1552.5	3699	1222.9	2667	883.3
0.300		6674	2202.0	4985	1646.3	3442	1138.4
0.400		8319	2743.6	6233	2057.0	3751	1240.0
0.500		9770	3221.3	7131	2352.5	4239	1400.6

Observaciones:


Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Página 1 de 2
Versión: 02 (05-10-2024)




IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 SU37

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA
UBICACIÓN** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 191- 25
OT N° : 198- 25
F. EMISIÓN : 2025-02-26

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

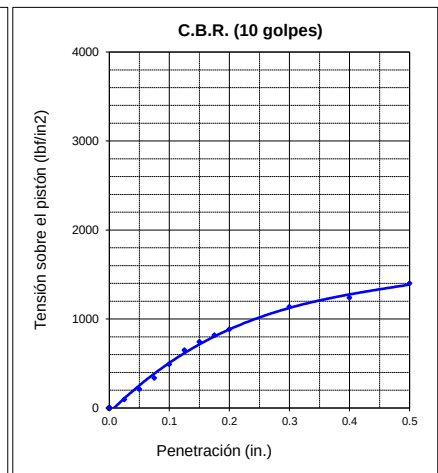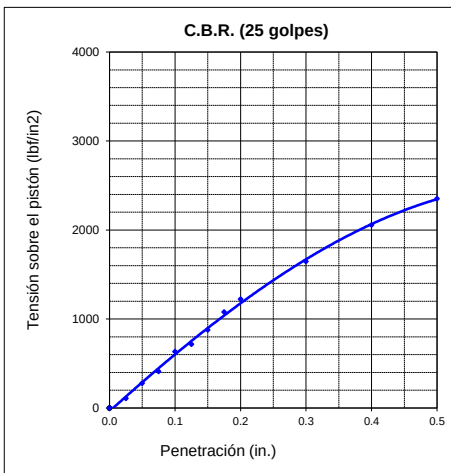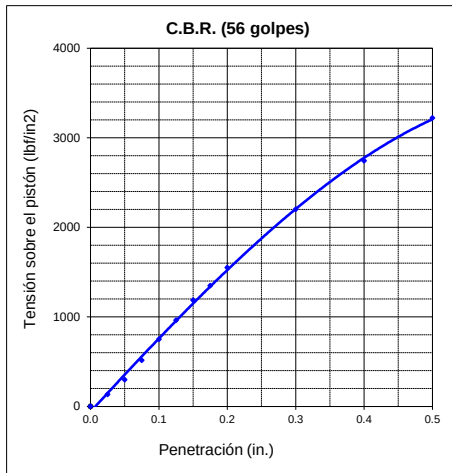

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 75
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 103
Peso unitario seco (kN/m³) : 23.4

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 60
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 79
Peso unitario seco (kN/m³) : 22.17

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 49
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 60
Peso unitario seco (kN/m³) : 21.10

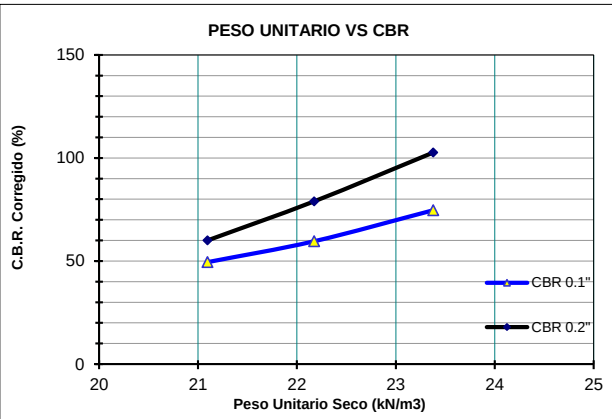

PESO UNITARIO SECO 100%:	23.4	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	22.2	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	75	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	60	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	103	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	79	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

