

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°023-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

RECEPCIÓN N° : 036-25

PROYECTO ** : TL2020_A_U_GF_MP_30 URB STA MARIA

FECHA EMISIÓN : 2025-01-16

UBICACIÓN ** : AV.MEXICO MZ-G, LT-21 URB. SALAMANCA, DIST. LEONARDO ORTIZ , CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 062-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-13

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-13

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-01	L-09	L-11	2	Z
N° de Golpes	N°	32	27	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	36.61	37.88	35.45	42.83	38.87
Masa del recipiente y suelo Seco	g	32.17	33.05	31.13	41.75	37.83
Masa del Recipiente	g	21.18	21.34	21.13	35.99	32.42
Masa del Agua	g	4.44	4.83	4.32	1.08	1.04
Masa del Suelo Seco	g	10.99	11.71	10.00	5.76	5.41
Contenido de Humedad	%	40.4	41.2	43.2	18.8	19.2

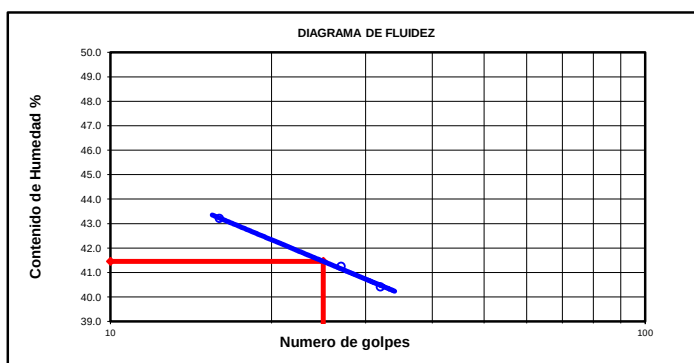

Límite Líquido

41

Límite Plástico

19

Índice de Plasticidad

22



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 16/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°023-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

PROYECTO ** : TL2020_A_U_GF_MP_30 URB STA MARIA

UBICACIÓN ** : AV.MEXICO MZ-G, LT-21 URB. SALAMANCA, DIST. LEONARDO ORTIZ , CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 036-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-16

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
6.7%
ANGULAR
26.8%

Ref. Informe N°070-25 SU20


Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 16/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

