

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°026-25 SU19

CLIENTE : PROYECTEK SAC

DIRECCIÓN **: CAL. CHICAMA NRO. 177 URB. MARANGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

PROYECTO **: ALMACÉN Y OFICINAS

UBICACIÓN **: BREÑA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 238- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-03-06

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE **: CANTERA: EL FUNDO LA ENCANTADA TRAMO N°2 CARABAYLLO

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 049-AG-25

N° MUESTRA **: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-03

TIPO DE MUESTRA **: AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-03

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	12	12	88
3/8 in (9.5 mm)	30	42	58
No. 4 (4.75 mm)	27	69	31
Menor (No. 4)	31	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.83	2.83	2.83	2.83
contenido de agua saturación (%)	9.0	7.5	7.5	8.7

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°027-25 SU 32

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.311	2.458	2.486	2.462

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2.3	5.2	6.4	8.4
Densidad Seca (g/cm³)	2.258	2.336	2.336	2.270
Peso unitario seco del suelo kN/m³	22.14	22.91	22.90	22.26

CURVA DE COMPACTACIÓN

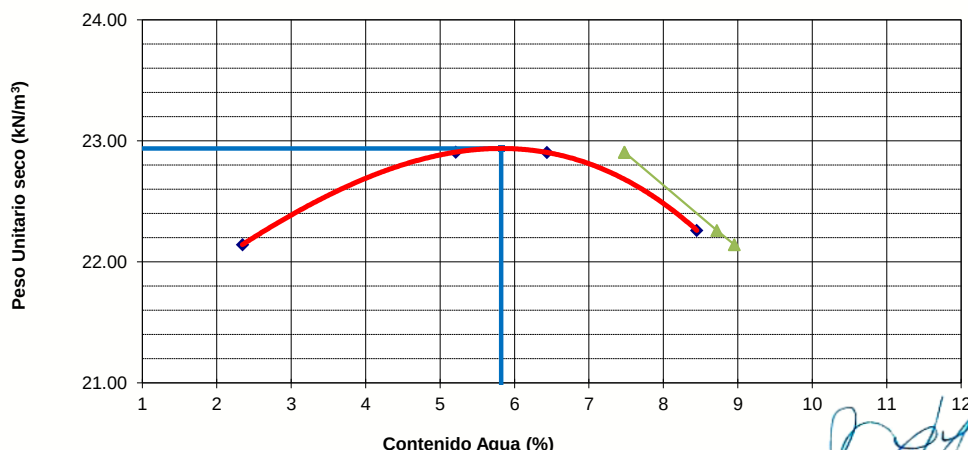

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

22.94 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

5.8 %



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°026-25 SU19

CLIENTE : PROYECTEK SAC

DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO. 177 URB. MARANGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

PROYECTO ** : ALMACÉN Y OFICINAS

UBICACIÓN ** : BREÑA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 238- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-03-06

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 019-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

