

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°026-25 SU37

CLIENTE : JIN SHI SAC
DIRECCIÓN** : AV. POLO NRO. 431 OTR. POLO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO** : MERJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SERGIO E. BERNALES
UBICACIÓN** : HOSPITAL SERGIO BERNALES
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 397- 25
OT N° : 405- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-05

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : -
N° MUESTRA (**) : M-1
TIPO DE MUESTRA (**) : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 079-AG-25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-29
FECHA EJECUCIÓN : 2025-03-31
REALIZADO POR : DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 23,4
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 5,8
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 56%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : C
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : -
Clasificación de suelo SUCS : GM
Otros :
ASTM D2216
ASTM D2487
Límites de Atterberg
Análisis granulométrico
SI ASTM D4318
SI ASTM D6913

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm³	2,384	2,265	2,133
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m³	23,4	22,21	20,92

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	6,2	6,0	6,0
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	10,4	11,0	10,4
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,0	0,0	0,0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		354	121,8	205	72,9	96	36,9
0,050		1139	380,3	472	160,7	343	118,2
0,075		2107	698,8	993	332,1	472	160,8
0,100	1000	3590	1187,1	1323	440,8	886	297,1
0,125		4587	1515,1	1974	655,2	1128	376,6
0,150		5430	1792,8	2554	845,9	1408	468,8
0,175		6710	2213,9	3325	1099,8	1631	542,3
0,200	1500	7046	2324,5	3866	1277,8	1852	614,8
0,300		10359	3415,0	6629	2187,4	2709	897,0
0,400		11952	3939,3	8430	2780,0	3556	1175,8
0,500		0		0		0	

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 5/04/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe


LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°026-25 SU37

CLIENTE : JIN SHI SAC
DIRECCIÓN** : AV. POLO NRO. 431 OTR. POLO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO** : MERJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SERGIO E. BERNALES
UBICACIÓN** : HOSPITAL SERGIO BERNALES

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 397- 25
OT N° : 405- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-05

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

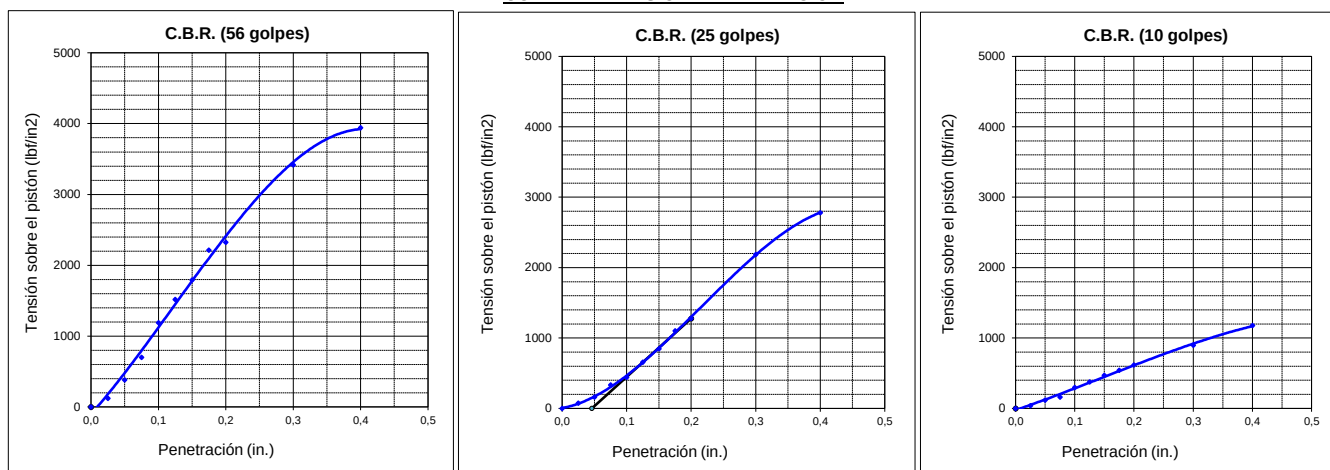

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 112
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 161
Peso unitario seco (kN/m^3): 23,4

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 83
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 115
Peso unitario seco (kN/m^3): 22,21

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 29
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 41
Peso unitario seco (kN/m^3): 20,92

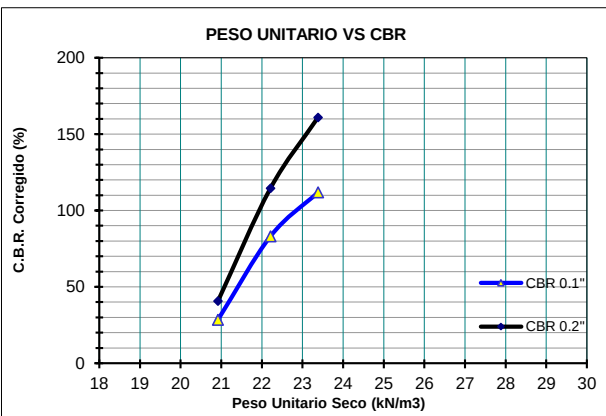

PESO UNITARIO SECO 100%:	23,4	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	22,2	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	112	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	84	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	161	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	115	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 5/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe