

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°027-25 SU19

CLIENTE : CONSORCIO HUAYACOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA -
: SAN ISIDRO
PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA HUAYACOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 318-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-03-20

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : PROPIO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 480-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	25	25	75
3/8 in (9.5 mm)	8	33	67
No. 4 (4.75 mm)	7	40	60
Menor (No. 4)	60	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.80	2.80	2.80	2.80
contenido de agua saturación (%)	13.9	13.1	11.7	12.3


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4	5
Número de capas	5	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.083	2.149	2.262	2.273	2.192

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	3.3	4.9	7.2	9.1	10.8
Densidad Seca (g/cm³)	2.016	2.048	2.111	2.084	1.978
Peso unitario seco del suelo kN/m³	19.77	20.08	20.70	20.44	19.40

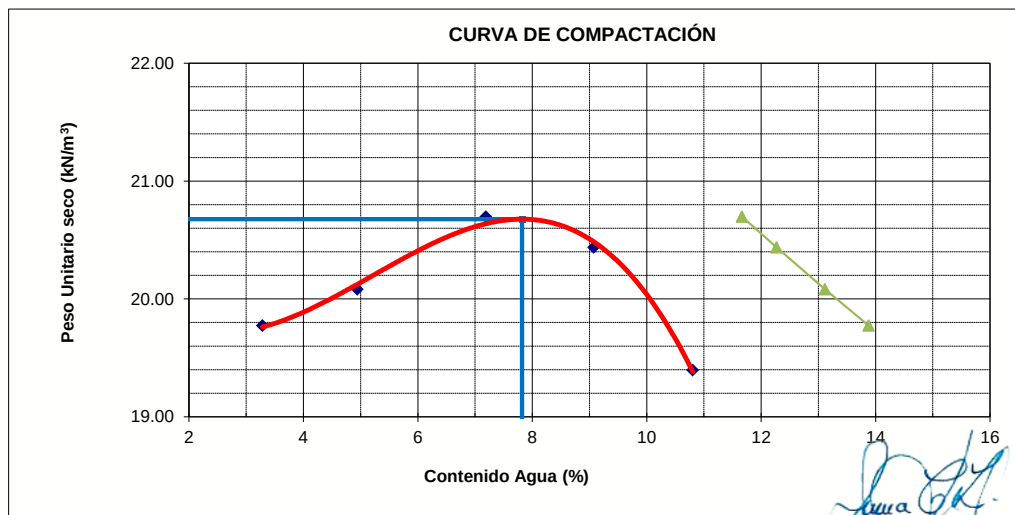

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

20.68 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

7.8 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°027-25 SU19

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 318-25

FECHA EMISIÓN: : 2025-03-20

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
3
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 020-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

