

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°029-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : GEOCONTEL INGENIEROS S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. LA ENCALADA NRO. 1218 URB. LAS ALAMEDAS LIMA -LIMA SANTIAGO DE SURCO  
**PROYECTO \*\*** : TP2026\_SERRAN  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. SATURDINO MOLINA S/N DEL CENTRO POBLADO SERRAN, DIST.  
SALITRAL, MORROPÓN, PIURA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 061-25  
**OT N°** : 061-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-01-22

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**


**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA/SONDAJE\*\*** : C-1  
**N° MUESTRA \*\*** : M-2  
**TIPO DE MUESTRA** : SUELO  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Ensayo de Materiales

**CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 090-SU-25  
**FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-16  
**FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-01-16  
**REALIZADO POR** : HARNOLD

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa<br>el tamiz (%) |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                     |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                                 |
| 2 in.                  | 50 mm    | 100                                 |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 100                                 |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 99                                  |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 96                                  |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 89                                  |
| No.4                   | 4.75 mm  | 78                                  |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 68                                  |
| No. 20                 | 850 µm   | 54                                  |
| No. 40                 | 425 µm   | 45                                  |
| No. 60                 | 250 µm   | 39                                  |
| No. 100                | 150 µm   | 34                                  |
| No. 140                | 106 µm   | 31                                  |
| No. 200                | 75 µm    | 29                                  |

**CURVA DE GRANULOMETRICA**

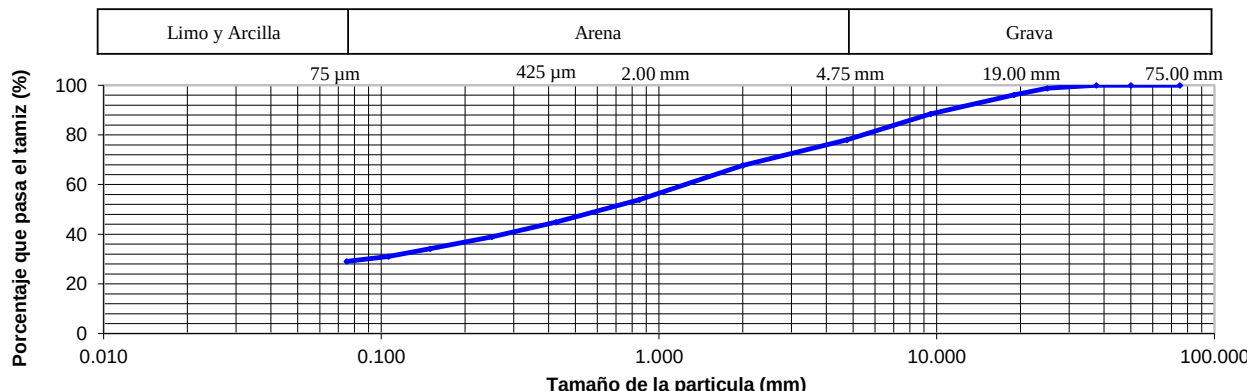

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°029-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : GEOCONTEL INGENIEROS S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. LA ENCALADA NRO. 1218 URB. LAS ALAMEDAS LIMA -LIMA SANTIAGO DE SURCO  
**PROYECTO \*\*** : TP2026\_SERRAN  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. SATURDINO MOLINA S/N DEL CENTRO POBLADO SERRAN, DIST.  
SALITRAL, MORROPÓN, PIURA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 061-25  
**OT N°** : 061-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-01-22

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

|                   |                                       |                      |              |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| CANTERA/SONDAJE** | : C-1                                 | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : 090-SU-25  |
| N° MUESTRA **     | : M-2                                 | FECHA DE RECEPCIÓN   | : 2025-01-16 |
| TIPO DE MUESTRA   | : SUELO                               | FECHA DE EJECUCIÓN   | : 2025-01-16 |
| LUGAR DE ENSAYO   | : Laboratorio de Ensayo de Materiales | REALIZADO POR        | : HARNOLD    |

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

|          |
|----------|
| Método A |
| Humedo   |
| No       |
| ----     |
| Si       |
| No. 4    |
| Manual   |

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>e1</sup> (\*)  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

|          |
|----------|
| SC       |
| Alterada |
| 1 1/2    |
| ANGULAR  |

Ref. Informe N°030-25 SU22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 22/01/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

