

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°032-25 SU19

CLIENTE : JIN SHI SAC
DIRECCIÓN ** : AV. POLO NRO. 431 OTR. POLO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : MERJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SERGIO E. BERNALES
UBICACIÓN ** : HOSPITAL SERGIO BERNALES
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 366-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-03-31

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SONDAJE ** : MATERIAL PROPIO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 525-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-26
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	20	20	80
3/8 in (9.5 mm)	7	28	72
No. 4 (4.75 mm)	9	37	63
Menor (No. 4)	63	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.89	2.89	2.89	2.89
contenido de agua saturación (%)	10.9	9.6	9.9	11.0


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.235	2.340	2.369	2.349

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	1.6	3.5	5.5	7.1
Densidad Seca (g/cm³)	2.200	2.260	2.246	2.194
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.57	22.16	22.02	21.51

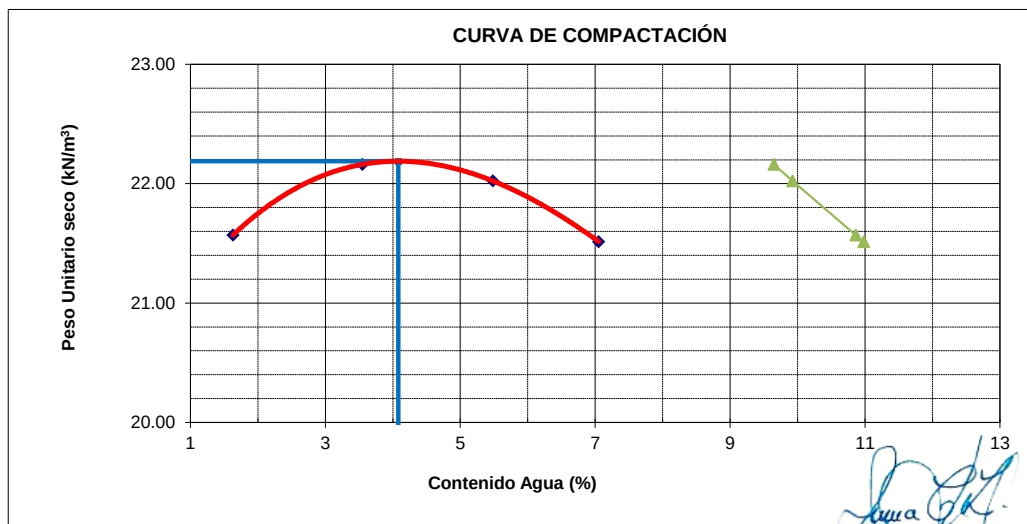

Método de Ensayo
C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
22.20 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
4.1 %



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°032-25 SU19

CLIENTE : JIN SHI SAC
DIRECCIÓN ** : AV. POLO NRO. 431 OTR. POLO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : MERJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SERGIO E. BERNALES
UBICACIÓN ** : HOSPITAL SERGIO BERNALES
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 366-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-03-31

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
3
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
SP
3/4

Ref. Informe N°137-24 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 024-25 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

