

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°032-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : GOLDEN TOWER CONSTRUCTION  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL. IGNACIO MERINO NRO. 160 URB. SIMA PROV. CONST. DEL  
CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - LA PERLA  
**PROYECTO \*\*** : AMPLIACION DE TECHO EN NUEVA SALA MANTEQUILLA  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. LA CAPITANA 190 (PLANTA GLORIA - SEDE HUACHIPA)

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 096-25  
**OT N°** : 096-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-01-29

\*\* Datos proporcionados por el cliente


**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA/SONDAJE\*\*** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 168-SU-25  
**N° MUESTRA \*\*** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-27  
**TIPO DE MUESTRA** : MATERIAL PROPIO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-01-27  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : HARNOLD

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa<br>el tamiz (%) |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                     |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                                 |
| 2 in.                  | 50 mm    | 100                                 |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 100                                 |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 100                                 |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 100                                 |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 100                                 |
| No.4                   | 4.75 mm  | 100                                 |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 99                                  |
| No. 20                 | 850 µm   | 96                                  |
| No. 40                 | 425 µm   | 91                                  |
| No. 60                 | 250 µm   | 86                                  |
| No. 100                | 150 µm   | 78                                  |
| No. 140                | 106 µm   | 69                                  |
| No. 200                | 75 µm    | 63                                  |

**CURVA DE GRANULOMETRICA**

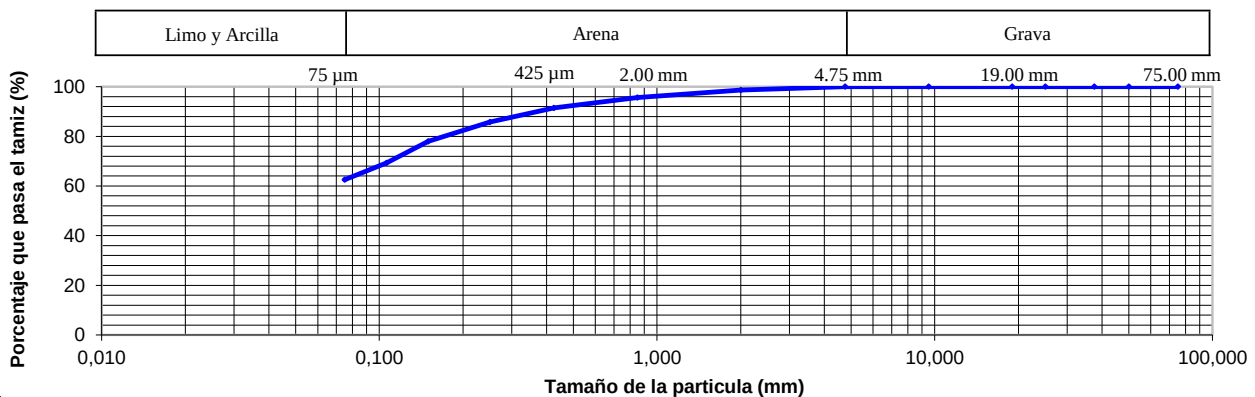

Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 29/01/25  
Motivo: Autorización de informe de ensayos

**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería  
y laboratorio  
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° LE - 184



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°032-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : GOLDEN TOWER CONSTRUCTION  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL. IGNACIO MERINO NRO. 160 URB. SIMA PROV. CONST. DEL  
CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - LA PERLA  
**PROYECTO \*\*** : AMPLIACION DE TECHO EN NUEVA SALA MANTEQUILLA  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. LA CAPITANA 190 (PLANTA GLORIA - SEDE HUACHIPA)

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 096-25  
**OT N°** : 096-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-01-29

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA/SONDAJE\*\*** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 168-SU-25  
**N° MUESTRA \*\*** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-27  
**TIPO DE MUESTRA** : MATERIAL PROPIO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-01-27  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : HARNOLD

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

Método A  
Humedo  
No  
----  
No  
----  
Manual

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>e1</sup> (\*)  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

-  
Alterada  
No.4  
ANGULAR

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 29/01/25  
Motivo: Autorización de informe de ensayos

*Irma Coaquira Layme*  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

