

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°042-25 SU37

CLIENTE : ARMANDO CONSTRUCTOR S.A.C.
DIRECCIÓN** : Av. Grau N° 629, Oficina 306, distrito de Barranco
PROYECTO** : EDIFICIO MIXTO LIBERTAD
UBICACIÓN** : CALLE LIBERTAD 226

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 493- 25
OT N° : 506- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-06

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	:	-	COD. MUESTRA : 119-AG-25
N° MUESTRA (**)	:	M-1	FECHA RECEPCIÓN. : 2025-04-23
TIPO DE MUESTRA (**)	:	AFIRMADO - BASE	FECHA EJECUCIÓN : 2025-04-24
LUGAR DE ENSAYO	:	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR : DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	:	22.2	Método de compactación: : ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	6.2	Método de Preparación: : C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	16%	Peso-Sobrecarga (lbf): : 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	☐ NO	ASTM D2216	Limites de Atterberg ☐ SI ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	☐ NO	ASTM D2487	Análisis granulométrico ☐ SI ASTM D6913
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES		56	25
Condición de la muestra		Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	2.265	2.062
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	22.2	20.22

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	6.4	6.3

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	10.2	13.4

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0.0	0.0

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		297	103.0	206	73.1	60	25.3
0.050		1009	337.4	561	189.9	203	72.3
0.075		1751	581.7	907	304.0	312	108.1
0.100	1000	2417	801.0	1152	384.4	458	156.2
0.125		2844	941.6	1438	478.8	552	186.9
0.150		3330	1101.3	1773	589.0	685	230.7
0.175		3749	1239.2	2054	681.3	860	288.6
0.200	1500	4209	1390.8	2295	760.6	1055	352.5
0.300		5387	1778.5	3097	1024.6	1440	479.5
0.400		6092	2010.6	3544	1172.0	1712	568.8
0.500		6586	2173.3	3766	1244.9	1846	612.9

Observaciones:




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°042-25 SU37

CLIENTE : ARMANDO CONSTRUCTOR S.A.C.
DIRECCIÓN** : Av. Grau N° 629, Oficina 306, distrito de Barranco
PROYECTO** : EDIFICIO MIXTO LIBERTAD
UBICACIÓN** : CALLE LIBERTAD 226

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 493- 25
OT N° : 506- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-06

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

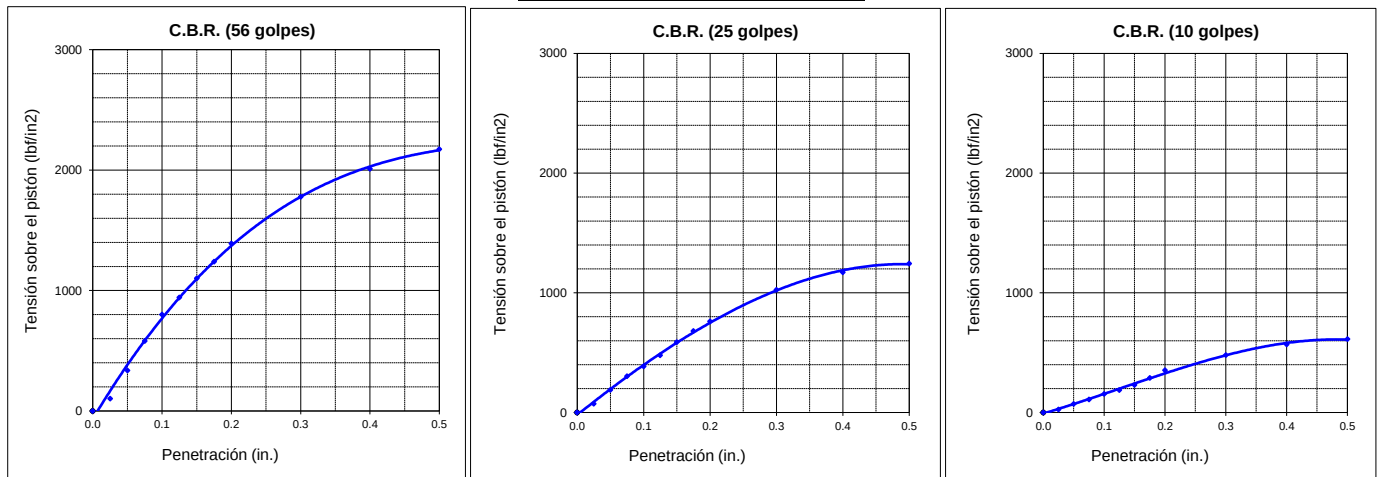

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 76
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 92
Peso unitario seco (kN/m³) : 22.2

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 39
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 50
Peso unitario seco (kN/m³) : 20.22

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 15
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 22
Peso unitario seco (kN/m³) : 18.82

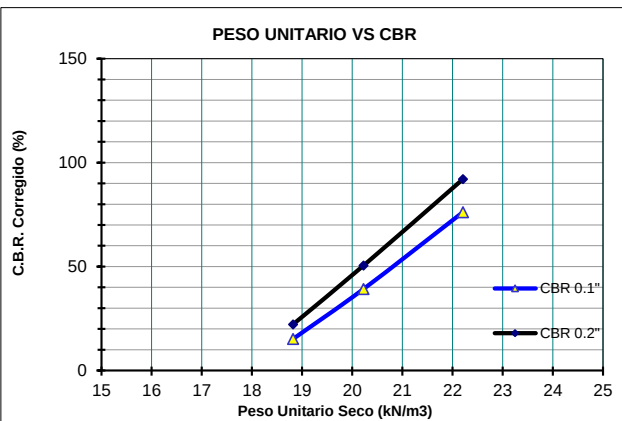

PESO UNITARIO SECO 100%:	22.2	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.1	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	76	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	54	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	92	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	50	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 06/05/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

