

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°043-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento
PROYECTO ** : y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI
2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 422-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-09

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CALLE ACCESO 2
N° MUESTRA ** : M-3
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 584-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-03
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-03

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	0	0	100
3/8 in (9.5 mm)	0	0	100
No. 4 (4.75 mm)	0	0	100
Menor (No. 4)	100	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.75	2.75	2.75	2.75
contenido de agua saturación (%)	19.9	15.6	14.1	17.7

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): -


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	1.918	2.119	2.232	2.121

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	8.0	10.2	12.6	14.6
Densidad Seca (g/cm³)	1.776	1.923	1.982	1.851
Peso unitario seco del suelo kN/m³	17.42	18.86	19.44	18.15

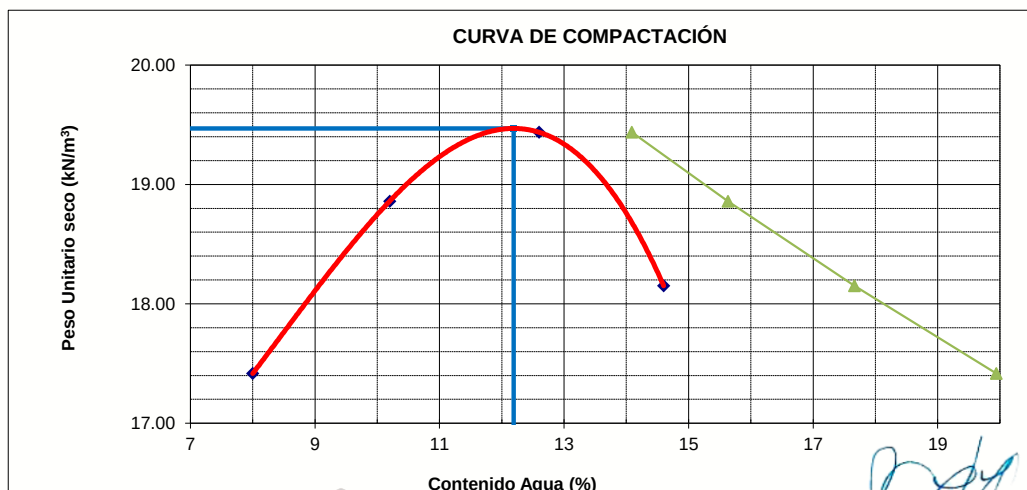

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

19.48 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

12.2 %



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°043-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento
PROYECTO ** : y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI
2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 422-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-09

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
<N°4
REDONDEADA

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

