

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°044-25 SU23

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : TC0046_CA_CRUZ_DEL_SIGLO
UBICACIÓN ** : PREDIO RURAL DENOMINADO EL PARURO, EN EL SECTOR SUCRE, CON CÓDIGO DE PREDIO NRO. 7-8159230-16782, Y UNIDAD CATASTRAL 16782, DIST. DE SUCRE, CELENDÍN, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 122-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-06

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 189-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-01

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-01

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-03	L-11	L-04	L8	L-10
N° de Golpes	N°	35	28	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	35.69	36.05	35.83	27.07	28.39
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31.45	31.59	31.30	26.23	27.35
Masa del Recipiente	g	21.01	21.13	21.10	21.28	21.24
Masa del Agua	g	4.24	4.46	4.53	0.84	1.04
Masa del Suelo Seco	g	10.44	10.46	10.20	4.95	6.11
Contenido de Humedad	%	40.6	42.6	44.4	17.0	17.0

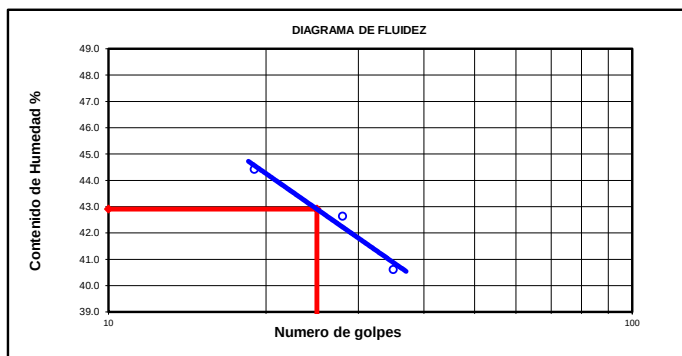

Límite Líquido 43

Límite Plástico 17

Índice de Plasticidad 26


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°044-25 SU23

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : TC0046_CA_CRUZ_DEL_SIGLO
UBICACIÓN ** : PREDIO RURAL DENOMINADO EL PARURO, EN EL SECTOR SUCRE, CON CÓDIGO DE PREDIO NRO. 7-8159230-16782, Y UNIDAD CATASTRAL 16782, DIST. DE SUCRE, CELENDÍN, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 122-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-06

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
2.1%
ANGULAR
21.7%

Ref. Informe N°192-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

