


LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°044-25 SU37

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES),
"Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno
PROYECTO** : y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN** : Huanuco, Perú


CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 522- 25
OT N° : 535- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-09

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION

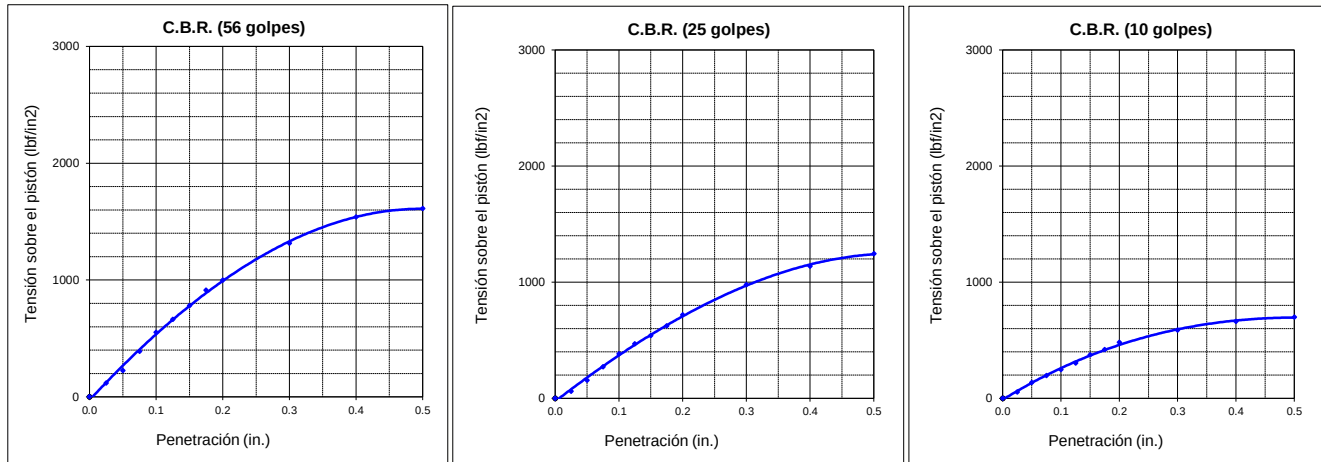

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	53	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	37	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	26
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	66	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	48	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	31
Peso unitario seco (kN/m³) :	22.1	Peso unitario seco (kN/m³) :	20.95	Peso unitario seco (kN/m³) :	20.11

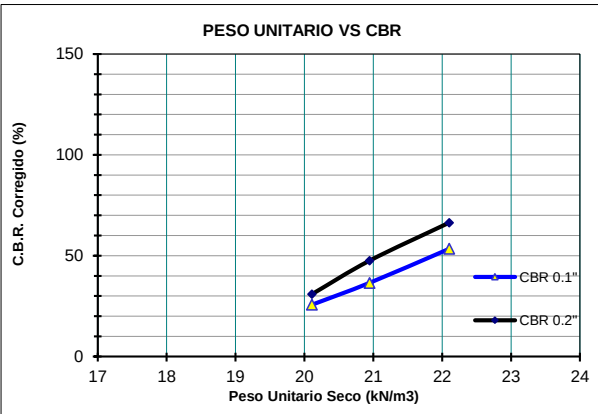

PESO UNITARIO SECO 100%:	22.1	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.0	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	53	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	37	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	66	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	48	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

