

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°046-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	: 2 + 080 - EJE 10	COD. MUESTRA	: 822-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-29
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 19.11	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 13.6	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	☐	ASTM D2216	Limites de Atterberg	☐	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	☐	ASTM D2487	Análisis granulométrico	☐	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO

N° GOLPES	56	0	0
Condición de la muestra	-	-	-
Densidad seca antes saturar	g/cm ³ 1.947	1.832	1.647
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³ 19.1	17.96	16.15

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	13.2	13.5	13.7
----------------------	---	------	------	------

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	15.1	16.0	17.5
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.2	0.3	0.4
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		0 Golpes		0 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		309	107.1	215	76.1	106	40.2
0.050		861	288.7	597	201.8	287	99.7
0.075		1500	499.0	1048	350.2	509	173.0
0.100	1000	1986	659.0	1416	471.4	730	245.6
0.125		2441	808.7	1801	598.2	926	310.1
0.150		2748	909.9	2069	686.3	1041	347.9
0.175		3158	1044.8	2403	796.5	1168	390.0
0.200	1500	3547	1172.8	2770	917.1	1389	462.5
0.300		5249	1733.0	3643	1204.4	1830	607.6
0.400		6438	2124.5	4382	1447.7	2194	727.4
0.500		7058	2328.5	4441	1466.9	2209	732.5

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°046-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA


CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-13

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN

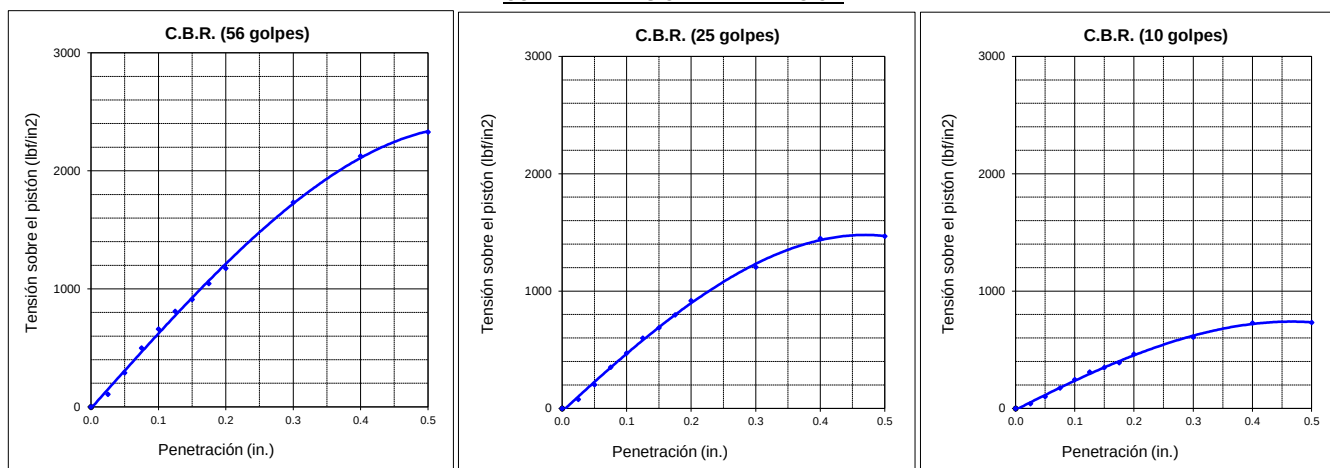

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	63	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	47	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	24
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	80	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	60	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	30
Peso unitario seco (kN/m³) :	19.1	Peso unitario seco (kN/m³) :	17.96	Peso unitario seco (kN/m³) :	16.15

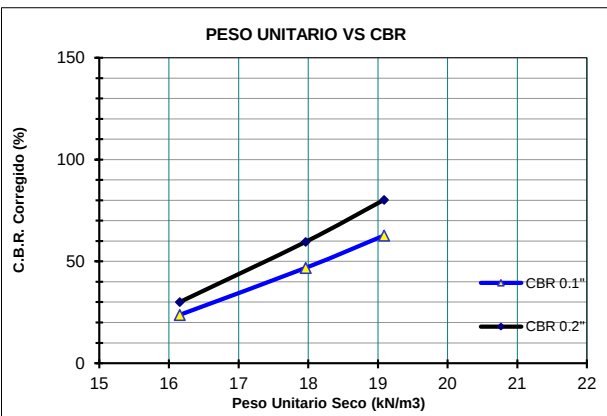

PESO UNITARIO SECO 100%:	19.1	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	18.2	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	63	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	49	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	80	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	60	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

