

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°048-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: 0 + 250 - EJE 11	COD. MUESTRA	: 824-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-29
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 15.32	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 14.7	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	ASTM D2216	Limites de Atterberg	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	ASTM D2487	Análisis granulométrico	ASTM D6913
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	-	-	-
Densidad seca antes saturar	g/cm ³ 1.558	1.441	1.360
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³ 15.3	14.14	13.33

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	% 14.5	14.5	14.9

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	% 16.1	16.7	17.1

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	% 0.3	0.5	0.6

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		156	56.6	127	47.2	77	30.8
0.050		350	120.5	244	85.6	143	52.5
0.075		601	203.3	349	120.2	183	65.7
0.100	1000	768	258.3	440	150.1	236	83.2
0.125		866	290.4	551	186.6	298	103.5
0.150		993	332.3	668	225.2	357	123.0
0.175		1101	367.8	743	250.1	419	143.3
0.200	1500	1208	403.0	853	286.0	488	166.0
0.300		1564	520.0	1123	374.9	680	229.3
0.400		1744	579.5	1258	419.5	810	271.8
0.500		1831	608.0	1325	441.6	882	295.8

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°048-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-13

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

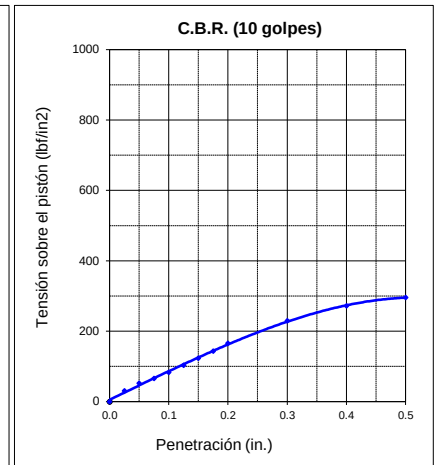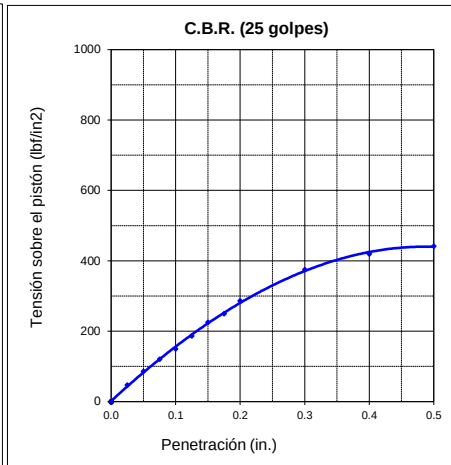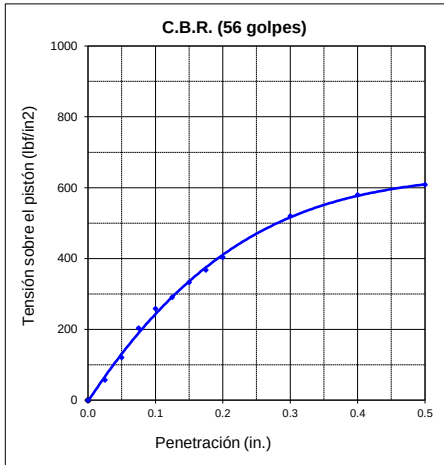

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 24
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 27
Peso unitario seco (kN/m³) : 15.3

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 15
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 19
Peso unitario seco (kN/m³) : 14.14

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 9
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 11
Peso unitario seco (kN/m³) : 13.33

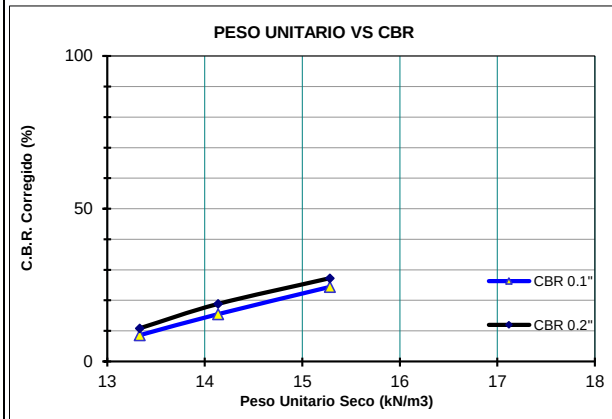

PESO UNITARIO SECO 100%:	15.3	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	14.6	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	24	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	19	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	27	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	19	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

