

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°050-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	: AERO 20	COD. MUESTRA	: 826-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-29
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 20.41	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 7.8	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 25%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	☐ ASTM D2216	Limites de Atterberg	☐ ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	☐ ASTM D2487	Análisis granulométrico	☐ ASTM D6913
Otros			

PESO UNITARIO SECO

N° GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	2.079	1.940	1.815
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	20.4	19.02	17.80

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	7.5	7.4	7.6
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	7.8	8.0	8.0
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.2	0.2	0.3
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		404	138.4	271	94.4	162	58.8
0.050		1175	392.3	786	264.0	472	160.6
0.075		2210	732.8	1472	490.0	883	296.1
0.100	1000	3083	1020.1	2059	683.2	1236	412.1
0.125		3775	1247.8	2537	840.4	1522	506.4
0.150		4503	1487.6	3020	999.5	1812	601.8
0.175		5001	1651.4	3422	1131.8	2053	681.2
0.200	1500	5464	1803.9	3760	1243.1	2256	748.0
0.300		7184	2369.8	4883	1612.6	2930	969.7
0.400		8257	2723.2	5671	1871.8	3402	1125.2
0.500		8960	2954.7	6085	2008.3	3651	1207.1

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe


LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°050-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-13

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

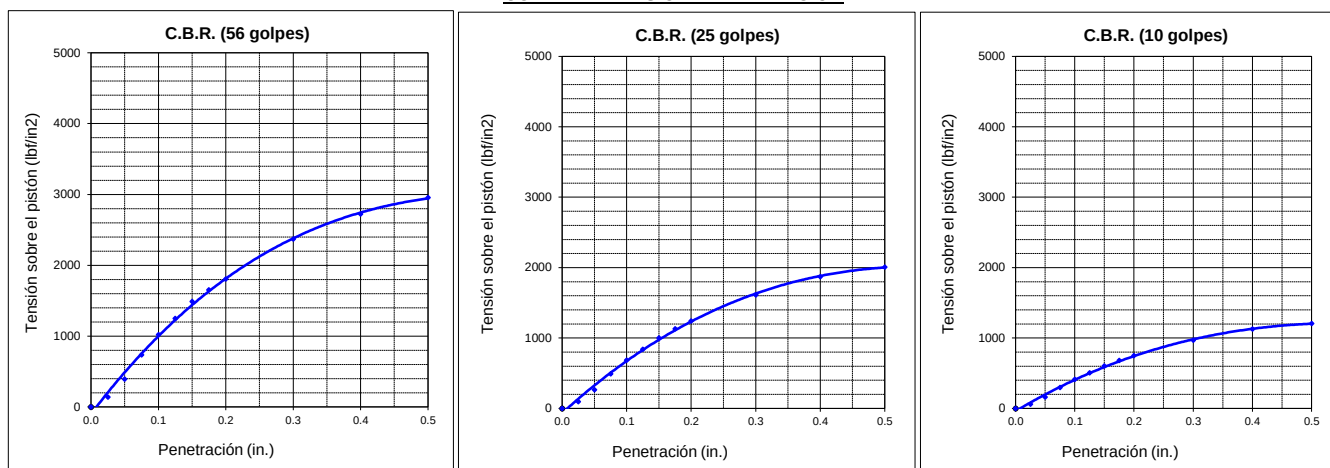

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 99
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 122
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.4

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 67
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 83
Peso unitario seco (kN/m^3): 19.02

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 40
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 50
Peso unitario seco (kN/m^3): 17.80

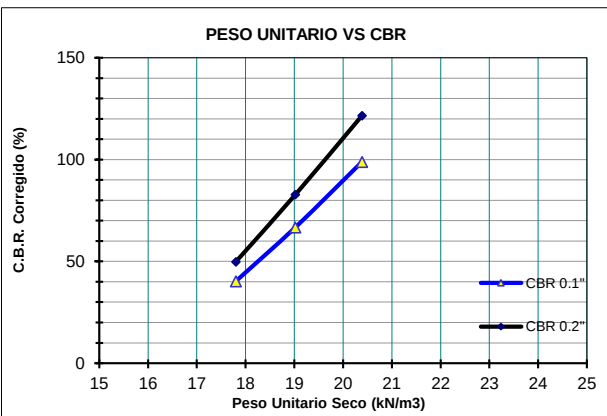

PESO UNITARIO SECO 100%:	20.4	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	19.4	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	99	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	75	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	122	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	83	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

