

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°051-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-15

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: PLANTA DE CONCRETO	COD. MUESTRA	: 827-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-29
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA					
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	:	20.42	Método de compactación:	:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	9.4	Método de Preparación:	:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	18%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10
Descripción de muestra					
Contenido Humedad tal como se recibió		ASTM D2216	Limites de Atterberg		ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS		ASTM D2487	Análisis granulométrico		ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO					
Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.076	1.863	1.638
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	20.4	18.27	16.06

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÒN				
Contenido de humedad	%	9.4	9.5	9.7

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO				
Contenido de humedad	%	11.4	12.6	12.7

HINCHAMIENTO				
Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		415	142.1	271	94.4	137	50.4
0.050		1022	341.9	592	200.2	298	103.3
0.075		1824	605.9	1001	335.0	419	143.2
0.100	1000	2647	876.6	1390	462.8	573	194.0
0.125		3374	1116.1	1669	554.7	838	281.1
0.150		3905	1290.8	2174	720.8	1102	368.2
0.175		4561	1506.5	2536	840.0	1279	426.2
0.200	1500	5068	1673.6	2949	976.1	1477	491.5
0.300		6651	2194.7	4180	1381.2	2099	696.2
0.400		7699	2539.6	5010	1654.3	2513	832.6
0.500		8063	2659.1	5459	1802.2	2734	905.2

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°051-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-15

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

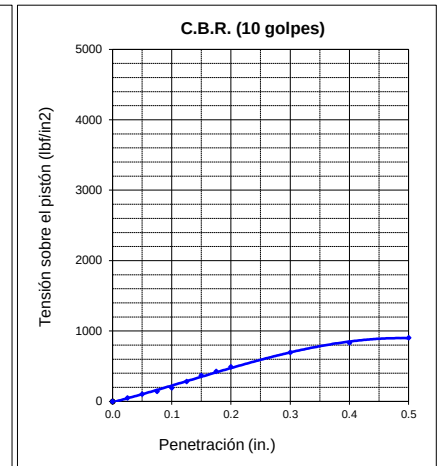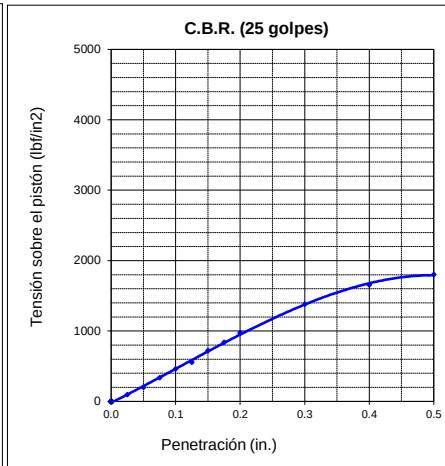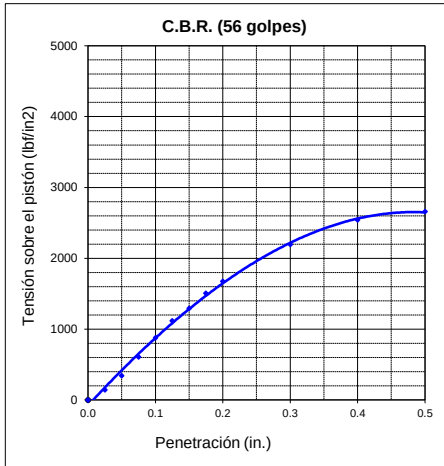

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 86
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 111
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.4

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 46
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 64
Peso unitario seco (kN/m^3): 18.27

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 22
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 32
Peso unitario seco (kN/m^3): 16.06

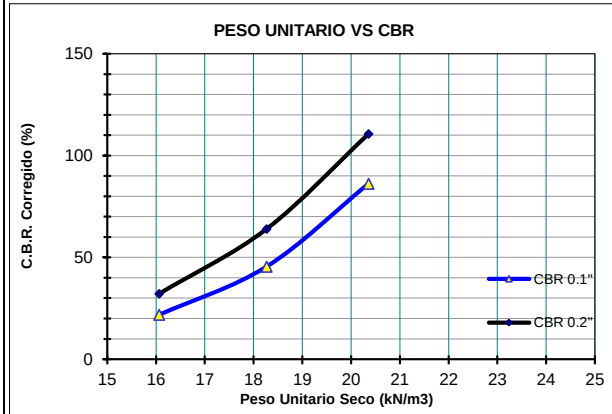

PESO UNITARIO SECO 100%:	20.4	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	19.4	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	86	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	58	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	111	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	64	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

