

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°053-25 SU19

CLIENTE : BIDDLE INC S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : CAL. RICARDO J. ANGULO RAMIREZ NRO. 713 URB. CORPAC LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 423- 25

PROYECTO ** : 177101

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-16

UBICACIÓN ** : AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES NRO. 3204 URB. DIEZ DE JUNIO PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV.

CONST. DEL CALLAO - BELLAVISTA

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 103-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-04

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-07

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	24	24	76
3/8 in (9.5 mm)	22	46	54
No. 4 (4.75 mm)	17	63	37
Menor (No. 4)	37	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,73	2,73	2,73	2,73
contenido de agua saturación (%)	13,4	11,0	10,3	11,3


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4	
Número de capas	5	5	5	5	
Número de golpes	56	56	56	56	
Densidad húmeda (g/cm³)	2,045	2,194	2,266	2,255	

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2,3	4,4	6,3	8,2	
Densidad Seca (g/cm³)	1,999	2,102	2,132	2,084	
Peso unitario seco del suelo kN/m³	19,60	20,61	20,91	20,44	

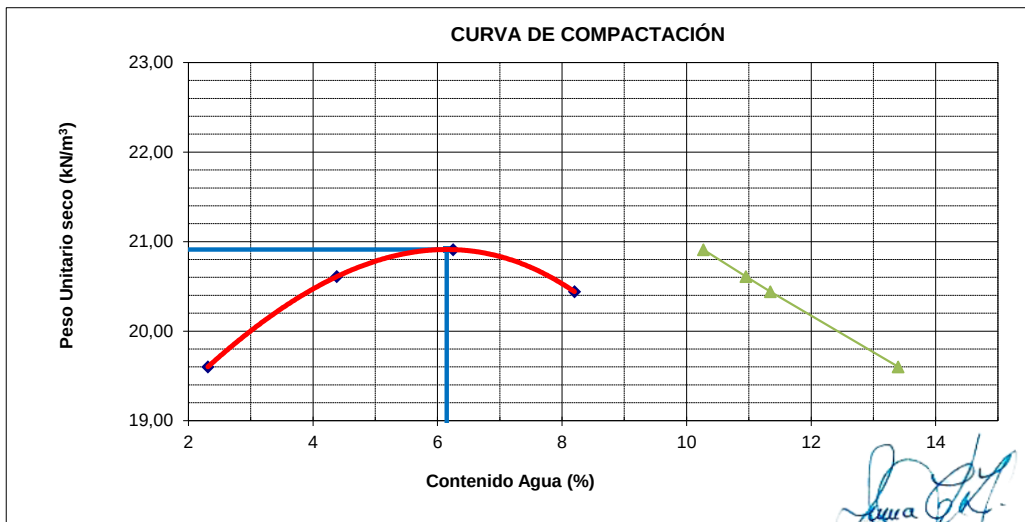

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

20,92 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

6,1 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°053-25 SU19

CLIENTE : BIDDLE INC S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : CAL. RICARDO J. ANGULO RAMIREZ NRO. 713 URB. CORPAC LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 423- 25

PROYECTO ** : 177101

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-16

UBICACIÓN ** : AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES NRO. 3204 URB. DIEZ DE JUNIO PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV.

: CONST. DEL CALLAO - BELLAVISTA

** Datos proporcionados por el cliente

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
1 1/2
SUB ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
3%
GW-GM
3/4

Ref. Informe N°016-24 SU 20

Ref. Informe N°183-24 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 0-24 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

