

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°054-25 SU19

CLIENTE : Ingeniería Proyectos y Construcción IPC sucursal Perú
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Remodelación Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval - sede San
UBICACIÓN ** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja
**** Datos proporcionados por el cliente**

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 449-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-21

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 602-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-09
TIPO DE MUESTRA ** : PROPIO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-10
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	23	23	77
3/8 in (9.5 mm)	9	32	68
No. 4 (4.75 mm)	6	38	62
Menor (No. 4)	62	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.72	2.72	2.72	2.72
contenido de agua saturación (%)	13.3	10.4	10.0	12.1

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.082	2.252	2.317	2.253

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	4.2	6.2	8.3	10.1
Densidad Seca (g/cm³)	1.999	2.119	2.140	2.046
Peso unitario seco del suelo kN/m³	19.61	20.78	20.98	20.06

CURVA DE COMPACTACIÓN

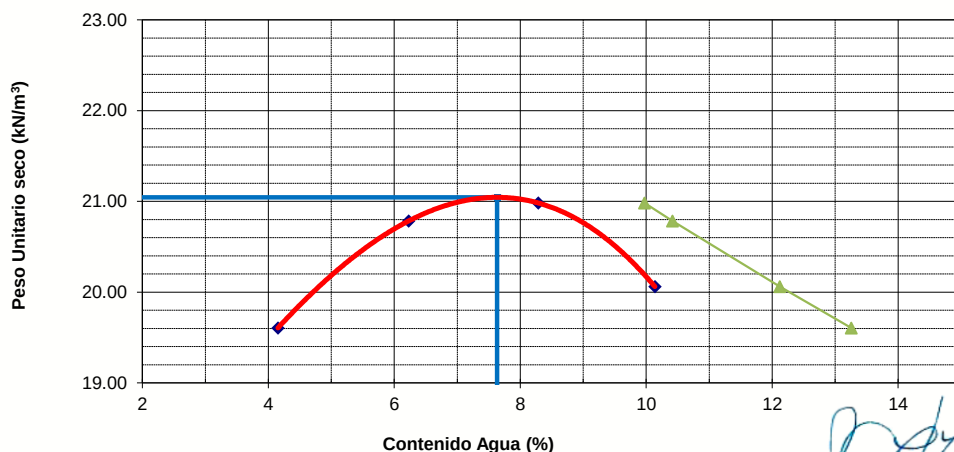

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

21.04 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

7.6 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°054-25 SU19

CLIENTE : Ingeniería Proyectos y Construcción IPC sucursal Perú
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Remodelación Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval - sede San
UBICACIÓN ** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 449-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-21

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
3
REDONDEADO

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
3%
-
3/4

Ref. Informe N°668-25 SU 20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 037-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

