

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°054-25 SU37**

**CLIENTE** : CORBUS EDIFICACIONES  
**DIRECCIÓN\*\*** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702  
**PROYECTO\*\*** : 200125 - IE Karol Wojtyła  
**UBICACIÓN\*\*** : Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02  
**RECEPCIÓN N°** : 569- 25  
**OT N°** : 583- 25  
**F. EMISIÓN** : 2025-05-21

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils**  
**ASTM D1883-21**

|                        |   |                                     |                  |   |            |
|------------------------|---|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| CANTERA / SONDAJE (**) | : | -                                   | COD. MUESTRA     | : | 134-AG-25  |
| N° MUESTRA (**)        | : | M-1                                 | FECHA RECEPCIÓN. | : | 2025-05-09 |
| TIPO DE MUESTRA (**)   | : | AFIRMADO                            | FECHA EJECUCIÓN  | : | 2025-05-10 |
| LUGAR DE ENSAYO        | : | Laboratorio de ensayo de materiales | REALIZADO POR    | : | DEYVI      |

**INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA**

|                                   |   |      |                         |   |            |
|-----------------------------------|---|------|-------------------------|---|------------|
| Máxima Densidad Seca (kN/m³)      | : | 22.6 | Método de compactación: | : | ASTM D1557 |
| Contenido de Humedad Óptimo (%)   | : | 5.3  | Método de Preparación:  | : | C          |
| Porcentaje de retenido tamiz 3/4" | : | 13%  | Peso-Sobrecarga (lbf):  | : | 10         |

**Descripción de muestra**

|                                       |                             |            |                         |                             |            |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Contenido Humedad tal como se recibió | <input type="checkbox"/> NO | ASTM D2216 | Limites de Atterberg    | <input type="checkbox"/> SI | ASTM D4318 |
| Clasificación de suelo SUCS           | <input type="checkbox"/> NO | ASTM D2487 | Análisis granulométrico | <input type="checkbox"/>    | ASTM D6913 |
| Otros                                 |                             |            |                         |                             |            |

**PESO UNITARIO SECO**

| Nº GOLPES                        |  |       | 56       | 25       | 10       |
|----------------------------------|--|-------|----------|----------|----------|
| Condición de la muestra          |  |       | Saturado | Saturado | Saturado |
| Densidad seca antes saturar      |  | g/cm³ | 2.306    | 2.173    | 2.117    |
| Peso Unitario seco antes saturar |  | kN/m³ | 22.6     | 21.31    | 20.76    |

**CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN**

|                      |   |     |     |     |
|----------------------|---|-----|-----|-----|
| Contenido de humedad | % | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
|----------------------|---|-----|-----|-----|

**CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO**

|                      |   |     |     |     |
|----------------------|---|-----|-----|-----|
| Contenido de humedad | % | 7.2 | 7.7 | 8.0 |
|----------------------|---|-----|-----|-----|

**HINCHAMIENTO**

|           |   |     |     |     |
|-----------|---|-----|-----|-----|
| Hinchazón | % | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|-----------|---|-----|-----|-----|

**FUERZA Y ESFUERZO**

| Penetración | Tensión Estandar SS | 56 Golpes          |                  | 25 Golpes          |                  | 10 Golpes          |                  |
|-------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|             |                     | Fuerza total (lbf) | Esfuerzo lbf/in2 | Fuerza total (lbf) | Esfuerzo lbf/in2 | Fuerza total (lbf) | Esfuerzo lbf/in2 |
| (in.)       | psi = lbf/in2       |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| 0.000       |                     | 0                  | 0.0              | 0                  | 0.0              | 0                  | 0.0              |
| 0.025       |                     | 459                | 156.5            | 311                | 107.7            | 139                | 51.2             |
| 0.050       |                     | 1476               | 491.3            | 969                | 324.2            | 673                | 226.8            |
| 0.075       |                     | 2270               | 752.4            | 1610               | 535.4            | 1314               | 438.0            |
| 0.100       | 1000                | 3232               | 1069.2           | 2171               | 719.9            | 1891               | 627.7            |
| 0.125       |                     | 4488               | 1482.5           | 2814               | 931.5            | 2402               | 796.0            |
| 0.150       |                     | 5380               | 1776.1           | 3385               | 1119.6           | 2971               | 983.2            |
| 0.175       |                     | 5989               | 1976.6           | 3921               | 1295.8           | 3498               | 1156.6           |
| 0.200       | 1500                | 6568               | 2167.0           | 4447               | 1469.0           | 4021               | 1328.9           |
| 0.300       |                     | 9253               | 3050.9           | 6199               | 2045.9           | 5305               | 1751.5           |
| 0.400       |                     | 10721              | 3534.2           | 7768               | 2562.1           | 6150               | 2029.7           |
| 0.500       |                     | 11243              | 3706.1           | 8626               | 2844.5           | 6901               | 2276.8           |

**Observaciones:**



*Irma Coaquira Layme*  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.



**Fin del Informe**




**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°054-25 SU37**

**CLIENTE** : CORBUS EDIFICACIONES  
**DIRECCIÓN\*\*** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702  
**PROYECTO\*\*** : 200125 - IE Karol Wojtyła  
**UBICACIÓN\*\*** : Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02  
**RECEPCIÓN N°** : 569- 25  
**OT N°** : 583- 25  
**F. EMISIÓN** : 2025-05-21

**Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils**  
**ASTM D1883-21**


**CURVA DE TENSION - PENETRACION**

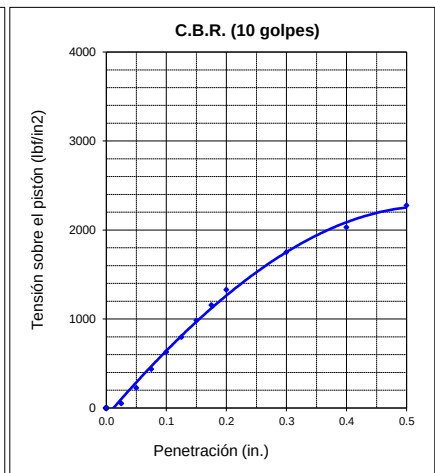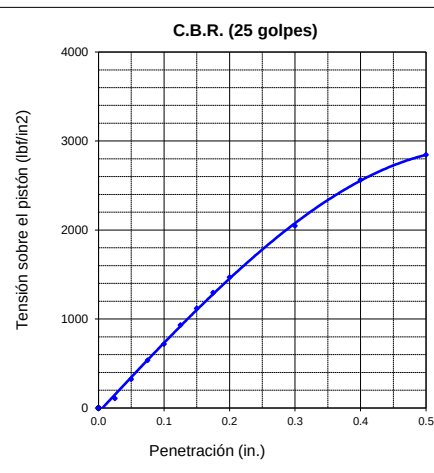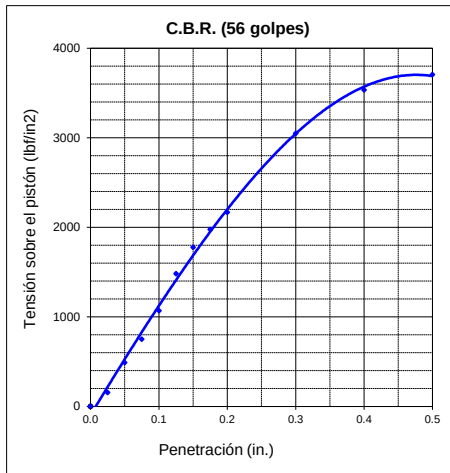

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 111  
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 148  
Peso unitario seco (kN/m³) : 22.6

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 73  
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 97  
Peso unitario seco (kN/m³) : 21.31

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 62  
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 86  
Peso unitario seco (kN/m³) : 20.76

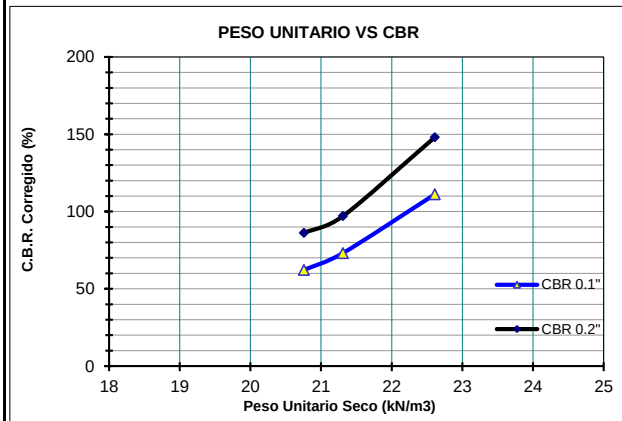

|                                |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| PESO UNITARIO SECO 100%:       | 22.6 | kN/m³ |
| PESO UNITARIO SECO 95%:        | 21.5 | kN/m³ |
| C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in : | 111  | %     |
| C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :  | 76   | %     |
| C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in : | 148  | %     |
| C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :  | 97   | %     |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

