

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°055-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : Parque Eólico Caravelí
UBICACIÓN** : San Juan de Marcona - Ica

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 586- 25
OT N° : 600- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-23

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	: AERO 05	COD. MUESTRA	: 878-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-05-10
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-05-12
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 22	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 7,1	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 38%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	☐ NO	ASTM D2216	Limites de Atterberg	☐ SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	☐ NO	ASTM D2487	Análisis granulométrico	☐ SI	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	-	-	-
Densidad seca antes saturar	g/cm ³ 2,207	2,108	2,027
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³ 21,6	20,67	19,88

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	6,9	7,0	7,2
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	9,1	9,4	10,2
----------------------	---	-----	-----	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,0	0,0	0,0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		430	146,9	250	87,8	157	57,1
0,050		701	236,1	469	159,7	463	157,9
0,075		1295	431,8	932	312,2	801	269,0
0,100	1000	2007	666,1	1517	504,8	1178	393,0
0,125		2748	910,0	2163	717,4	1579	525,0
0,150		3670	1213,2	2847	942,5	1983	658,0
0,175		4296	1419,3	3349	1107,6	2411	798,9
0,200	1500	5062	1671,5	3820	1262,6	2807	929,2
0,300		7889	2601,9	5732	1892,0	4292	1418,2
0,400		9971	3287,4	7129	2351,8	5127	1692,8
0,500		11027	3635,0	7840	2585,7	5700	1881,3

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 23/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°055-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : Parque Eólico Caravelí
UBICACIÓN** : San Juan de Marcona - Ica

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 586- 25
OT N° : 600- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-23

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

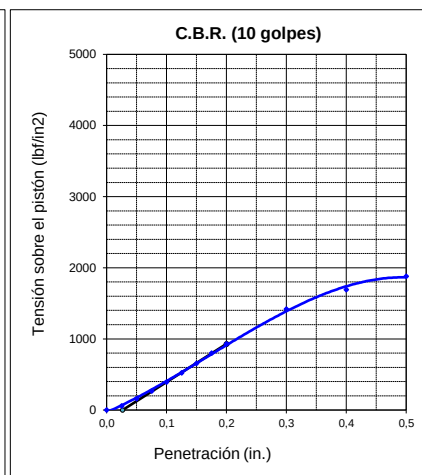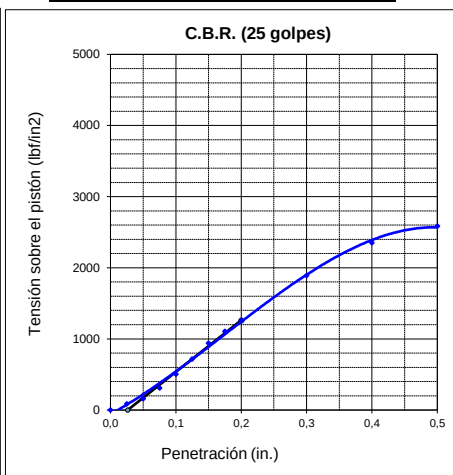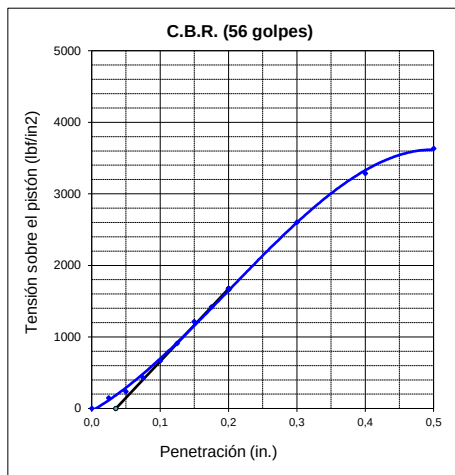

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 102
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 135
Peso unitario seco (kN/m³) : 21,6

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 72
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 97
Peso unitario seco (kN/m³) : 20,67

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 54
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 72
Peso unitario seco (kN/m³) : 19,88

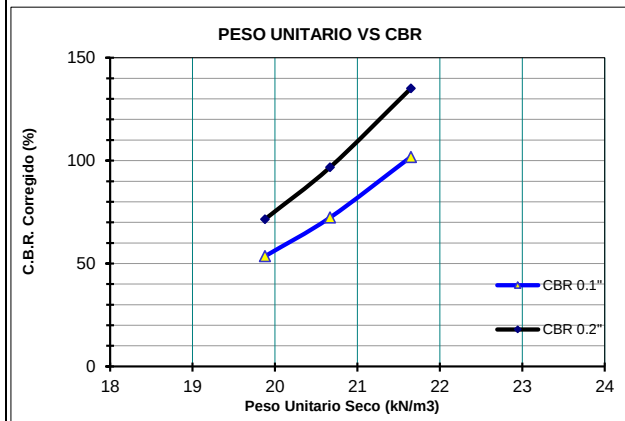

PESO UNITARIO SECO 100%:	22,0	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	20,9	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	102	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	78	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	135	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	97	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 23/05/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

