

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°057-25 SU19

CLIENTE : CONSORCIO HUAYACOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYACOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 491-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-25

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SONDAJE ** : **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 761-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-22
TIPO DE MUESTRA ** : PROPIO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-23
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	15	15	85
3/8 in (9.5 mm)	6	21	79
No. 4 (4.75 mm)	7	28	72
Menor (No. 4)	72	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.65	2.65	2.65	2.65
contenido de agua saturación (%)	14.9	11.6	11.6	16.0


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	25	25	25	25
Densidad húmeda (g/cm³)	1.962	2.138	2.178	2.038

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	3.2	5.4	7.5	9.5
Densidad Seca (g/cm³)	1.900	2.028	2.026	1.861
Peso unitario seco del suelo kN/m³	18.64	19.89	19.86	18.25

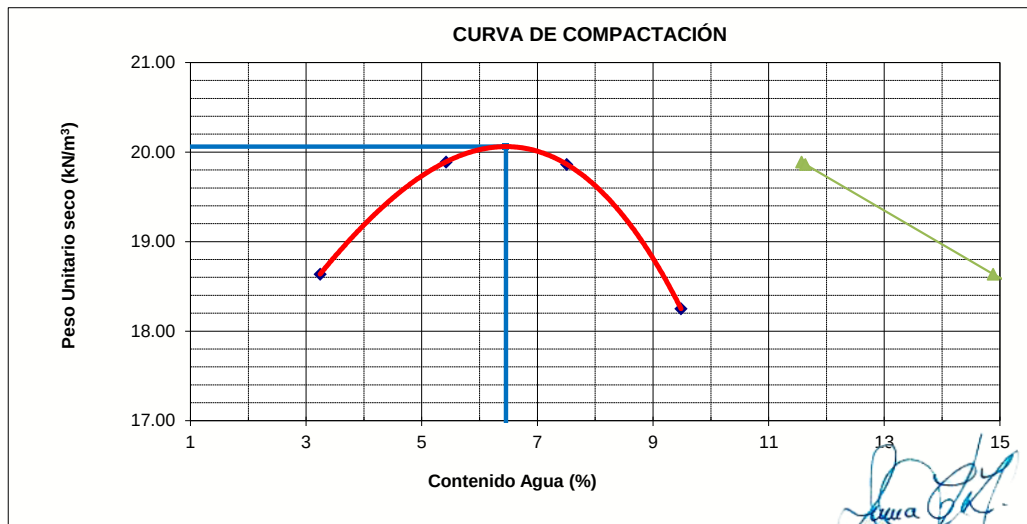

Método de Ensayo
B
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
20.06 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
6.5 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°057-25 SU19

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 491-25

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
3
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/8

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 039-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

